

Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre



Rapport prix et qualité du service de production et de distribution d'eau potable

**EXERCICE
2022**

SOMMAIRE

TERRITOIRE GENERAL.....	4
CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	5
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	9
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE.....	10
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE	11
AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE	12
COMMUNES D'ARTANNES, PONT DE RUAN, SACHE ET THILOUZE	13
CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	14
ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE	14
CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE.....	14
PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE	14
CONVENTIONS D'IMPORT ET/OU D'EXPORT D'EAU	14
RESSOURCES EN EAU	14
NOMBRE D'ABONNEMENTS.....	15
VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VOLUMES VENDUS.....	15
EXPORTATIONS D'EAU	15
LONGUEUR DU RESEAU.....	15
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	16
LE PRIX DE L'EAU	16
RECETTES D'EXPLOITATION.....	17
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE.....	17
QUALITE DE L'EAU	17
PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU.....	18
CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU	19
PERFORMANCE DU RESEAU	20
RENOUVELLEMENT DU RESEAU.....	20
AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE	20
COMMUNE D'AZAY LE RIDEAU.....	21
CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	22
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	23
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE.....	25
AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE	27
COMMUNES DE CHEILLE, LA CHAPELLE AUX NAUX, LIGNIERES DE TOURAINE ET VALLERES	28
CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	29
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	30
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE.....	32
AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE	34
COMMUNES D'ESVRES SUR INDRE ET TRUYES	35
CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	36
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	37
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE.....	38
AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE	41
COMMUNES DE MONTS, MONTBAZON ET VEIGNE	42
CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	43
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	45

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE	46
AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE	49
COMMUNE DE SAINT BRANCHS	50
CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	51
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	52
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE.....	53
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE	56
AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE	57
COMMUNE DE SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS	58
CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	59
ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE	59
CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE.....	59
PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE	59
CONVENTIONS D'IMPORT ET/OU D'EXPORT D'EAU	59
RESSOURCES EN EAU	59
VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VOLUMES VENDUS.....	60
NOMBRE D'ABONNEMENTS.....	60
LONGUEUR DU RESEAU.....	60
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	60
LE PRIX DE L'EAU	60
RECETTES D'EXPLOITATION.....	61
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE.....	62
QUALITE DE L'EAU	62
PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU.....	62
CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU	63
PERFORMANCE DU RESEAU	64
RENOUVELLEMENT DU RESEAU.....	64
AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE	64
COMMUNE DE SORIGNY	65
CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	66
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	68
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE.....	69
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE	72
AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE	73
COMMUNE DE VILLAINES LES ROCHERS	74
CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	75
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	76
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE.....	77
AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE	79
COMMUNE DE VILLEPERDUE.....	80
CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	81
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	82
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE.....	84
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE	86
AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE	87

TERRITOIRE GENERAL



Organisation administrative du service

La communauté de communes organise le service public de l'eau potable pour les communes :


- d'Artannes
- d'Azay-le-Rideau
- de Cheillé
- d'Esvres-sur-Indre
- de La Chapelle aux Naux
- de Lignières-de-Touraine
- de Montbazou
- de Monts
- de Saché
- de Saint-Branches
- de Sainte-Catherine-de-Fierbois
- de Sorigny
- de Pont-de-Ruan
- de Thilouze
- de Truyes
- de Vallères
- de Veigné
- de Villaines-les-Rochers
- de Villeperdue

Estimation de la population desservie

52104 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service public d'eau potable est entièrement délégué.

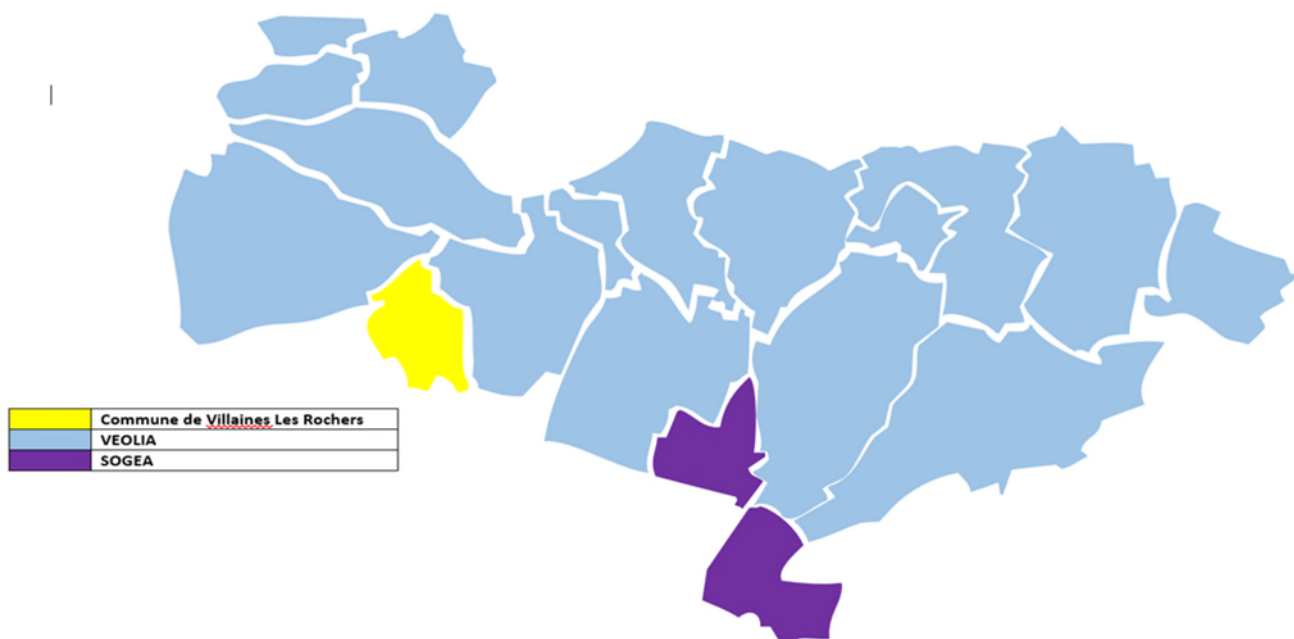

Organisation des services



Les faits marquants de l'année 2022

- renégociation des contrats de Saint-Branches, Sainte Catherine-de-Fierbois, Sorigny et Villeperdue
- colmatage du forage de Villeperdue

Conventions d'import et/ou d'export d'eau

Convention	Cocontractant	Caractéristiques	Date	Durée
Export	SIEAP de Saint Epain	Interconnexion de secours		10 ans
Import/export	Chambray Lès Tours	Interconnexion de secours	1997	20 ans
Export	CC Loches Sud Touraine	Export permanent	2016	10 ans

Ressources en eau

Points de prélèvement


Ouvrage	2021	2022
Forage Bois Joli (Monts)	352 235 m ³	359 226 m ³
Forage Servolet (Monts)	105 886 m ³	102 575 m ³
Forages Sorigny	342 247 m ³	417 140 m ³
Les Perruches (Saint Branches)	106 692 m ³	106 982 m ³
Les Avrins (Montbazou)	144 894 m ³	366 038 m ³
La Vallée Raintrive (Montbazou)	332 201 m ³	136 849 m ³
Taille de la Justice (Esvres)	658 715 m ³	725 329 m ³
Forage du Bourg (Villeperdue)	56 386 m ³	60 666 m ³
Forage de Vilvert (Sainte Catherine de Fierbois)	58 769 m ³	57 934 m ³
Forage la Varenne (Azay Le Rideau)	257 706 m ³	287 129 m ³
Forage des Vallées (Cheillé)	11 228 m ³	20 450 m ³
Forage de Lureau Barbereau (Cheillé)	95 745 m ³	86 737 m ³
Forage Quartier Coulon (Lignières)	54 365 m ³	61 836 m ³
Forage Perrée Grosloot (Lignières)	58 715 m ³	56 109 m ³
Forage du Bourg (Vallères)	47 911 m ³	45 724 m ³
Forage des Ecoles (Vallères)	29 292 m ³	31 232 m ³
Forage de Godelle (Villaines)	28 391 m ³	31 051 m ³
Forage du Camp du Ruchard (Villaines)	45 966 m ³	37 606 m ³
Forage de la Croix Billette (Saché)	280 760 m ³	314 006 m ³
Forage de La Planche Chaqueneau (Artannes)	54 275 m ³	55 803 m ³
Forage de la Ripaudière	79 423 m ³	79 426 m ³
TOTAL	3 201 802 m³	3 439 848 m³

Volumes produits

	2021	2022	Variation
Volumes prélevés	3 201 802 m ³	3 439 848 m ³	7,4 %
Besoins usine	40 798 m ³	85 825 m ³	110,4%
Volume produit	3 146 940 m³	3 354 023 m³	6,6%


Nombre d'abonnements

Commune	2021	2022	Variation
Azay	1 824	1 869	2,5%
Artannes	1 272	1 309	2,9%
Cheillé	940	946	0,6%
La Chapelle aux Naux	275	277	0,7%
Esvres	2 756	2 782	0,9%
Truyes	1 068	1 080	1,1%
Montbazou	2 161	2 208	2,2%
Monts	3 538	3 584	1,3%
Lignières	697	701	0,6%
Pont-de-Ruan	527	532	0,9%
Saché	604	614	1,7%
Saint-Branches	1 156	1 171	1,3%
Ste-Catherine	380	382	0,5%
Sorigny	1 332	1 372	3,0%
Thilouze	703	723	2,8%
Vallères	639	640	0,2%
Villeperdue	516	532	3,1%
Veigné	3 202	3 345	4,5%
Villaines	656	681	3,8%
	24 246	24 748	2,1%

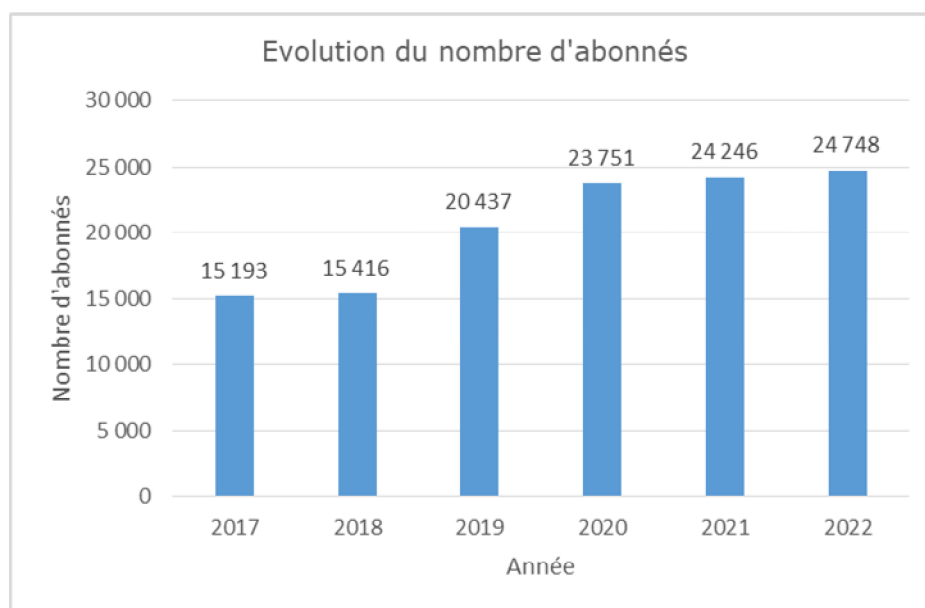

Volumes mis en distribution et volumes vendus aux abonnés

Volumes	2021	2022	Variation
Volume produit	3 146 940 m ³	3 354 023 m ³	6,6%
Volume importé	0	0	
Volume exporté	84 542 m ³	98 205 m ³	16,2%
Volume mis en distribution	3 062 398 m³	3 255 818 m³	
Volume total vendu aux abonnés	2 592 836 m³	2 697 596 m³	4,0%

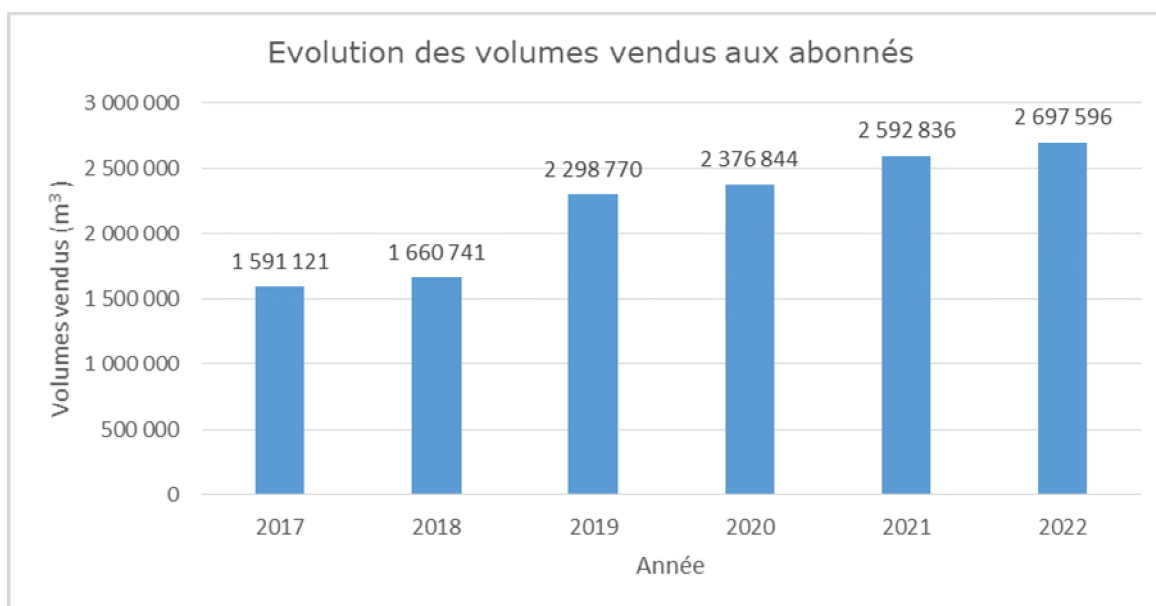

Longueur du réseau

	2021	2022
Linéaire de réseau hors branchements	871 km	865 km

TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Fixation des tarifs en vigueur

La part collectivité est fixée par le Conseil communautaire. Elle a été harmonisée au 1^{er} janvier 2020.

La part délégataire est fixée par le contrat, et indexée annuellement par application de la formule d'indexation contractuelle.

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés (Agence de l'Eau Loire Bretagne, Etat...). Le service est assujetti à la TVA.

Prix du service de l'eau potable

Le prix du service comprend :

- une partie fixe dite « abonnement »,
- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable,
- la redevance de pollution domestique, fixée par l'Agence de l'Eau et proportionnelle à la consommation d'eau potable,
- la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, fixée par l'Agence de l'Eau et proportionnelle à la consommation d'eau potable.

Les abonnements sont payables d'avance, semestriellement.

Les volumes sont relevés semestriellement. Les consommations sont payables au vu de relevés.

Le prix de l'eau

Le prix de l'eau est détaillé pour chaque service.

Recettes d'exploitation

Recettes de la collectivité

Budget délégation de service public

	2021	2022
Recettes de vente d'eau	1 397 106 €	1 299 363 €

Budget régie

	2021	2022
Recettes de vente d'eau	129 145 €	151 641 €

Recettes de l'exploitant

Les recettes de l'exploitant sont détaillées pour chaque contrat.

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Qualité de l'eau

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l'ARS. Parallèlement l'exploitant vérifie la qualité de l'eau distribuée, par des analyses menées dans le cadre de l'autocontrôle.

Les résultats du contrôle réglementaire sont détaillés pour chaque service.

Protection des ressources en eau

L'indice d'avancement est détaillé pour chaque service.

Connaissance et gestion patrimoniale du réseau

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120, elle est détaillée pour chaque service.

Performance du réseau

Les indicateurs sont détaillés pour chaque service.

Renouvellement du réseau

Il est détaillé pour chaque service.

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Travaux engagés au cours de l'exercice

Commune	Désignation	Montant HT
Azay-le-Rideau	Equipement du forage	112 986 €
Azay-le-Rideau	Extension route d'Azay	15 166 €
Vallères	Renouvellement rue de la Corderie et rue du Val de Loire	247 208 €
Cheillé	Route de Chinon	141 471 €
Esvres	Traversée de l'Indre	77 520 €
Esvres	Renouvellement les Grands Chênes	21 038 €
Monts	Rue des Bruyères Rue de l'Hermitage	Inclus DSP 30 460 €
Lignières	Rue de Langeais, rue de Rigny-Ussé	99 500 €
Thilouze	La Bastiennerie	3 970 €
Truyes	Renouvellement Les Chaumes Le Clos Paradis	15 385 € 16 552 €
Villeperdue	Réhabilitation du forage du Bourg	30 910 €
Veigne	La Maubennerie, la Tortinière rue des Bouvreuils Renforcement réseau Les Gués	Inclus DSP 120 000 €
TOTAL		931 896 €

Etat de la dette

L'état de la dette au 31 décembre 2022 fait apparaître les valeurs suivantes pour le budget délégation de service public :

	2022
Encours de la dette au 31 décembre	1 586 482,20 €
Capital remboursé	117 645,84 €
Intérêts	36 307,11 €

L'état de la dette au 31 décembre 2021 fait apparaître les valeurs suivantes pour le budget régie :

	2022
Encours de la dette au 31 décembre	25 615,18 €
Capital remboursé	4 350,43 €
Intérêts	1 031,81 €

Amortissements réalisés

Budget délégation de service public

	2022
Amortissements actif	929 524,50 €
Amortissements passif	98 657,67 €

Budget régie

	2022
Amortissements actif	57 788,45 €
Amortissement passif	7 890,30 €

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

Elle est détaillée pour chaque service.

COMMUNES D'ARTANNES, PONT-DE- RUAN, SACHE ET THILOUZE



CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Estimation de la population desservie

6 241 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en délégation de service public en vertu d'un contrat confié à VEOLIA se terminant le 31 décembre 2027.

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations assurées par VEOLIA EAU sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations et du réseau, radio-relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	de la voirie, des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil
Renouvellement	des branchements, des canalisations <6 m, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement
Prestations particulières	analyses, astreintes, compte rendu annuel, contrôles électriques, lavage des réservoirs, maintenance électromécanique, réalisation des branchements, télésurveillance.

Conventions d'import et/ou d'export d'eau

Convention	Co-contractant
Import/Export	Azay-le-Rideau
Import/Export	Villaines-les-Rochers
Export	SIAEP de Saint-Epain

Ressources en eau

Points de prélèvement

Ouvrage	Débit nominal	2021	2022	Variation
La Planche Chaquenaux	30 m ³ /h	54 275 m ³	55 803 m ³	2,8%
La Croix Billette	60 m ³ /h	280 760 m ³	314 006 m ³	11,8%
La Ripaudière	80 m ³ /h	79 423 m ³	79 426 m ³	-
Total		414 458 m³	449 235 m³	8,4%

Importations d'eau

Import depuis	2021	2022	Variation
Azay-le-Rideau	1 m ³	0	-
Villaines-les-Rochers	0	0	-

Volumes produits

	2021	2022	Variation
Volume prélevé	414 458 m ³	449 235 m ³	8,4%
Besoins usines	5 643 m ³	14 760 m ³	161,6%
Volume produit	408 815 m³	434 475 m³	6,3%

Total des volumes d'eau potable

Ressources	2021	2022
Ressources propres	408 815 m ³	434 475 m ³
Importation	1 m ³	0
Total général	408 816 m³	434 475 m³

Nombre d'abonnements

Abonnements	2021	2022	Variation
Domestiques	3 106	3 178	2,2 %
Non domestiques	0		-
Total général	3 106	3 178	2,3%

Volumes mis en distribution et volumes vendus

Volumes	2021	2022	Variation
Volume produit	408 815 m ³	434 475 m ³	6,3%
Volume importé	1 m ³	0	-
Volume exporté	5 941 m ³	7 636 m ³	28,5%
Volume mis en distribution	402 875 m³	426 839 m³	5,9%
Volume vendu aux abonnés domestiques	328 265 m ³	315 290 m ³	-4,0%
Volume vendu aux abonnés non domestiques	0	0	
Volume total vendu aux abonnés	328 265 m³	315 290 m³	-4,0%

Exportations d'eau

Export vers	2021	2022	Variation
Azay-le-Rideau	864 m ³	762 m ³	-11,8%
SIAEP de Saint-Epain	298 m ³	218 m ³	-26,8%
Villaines-les-Rochers	4 779 m ³	6 656 m ³	39,3%

Longueur du réseau

	2021	2022
Linéaire de réseau hors branchements	152 820 ml	152 568 ml


Le prix de l'eau

	Désignation	01/01/2022	01/01/2023	Variation
Part de l'exploitant				
Part fixe	Abonnement	40,98 €	42,44 €	3,6%
Part proportionnelle	Le m ³	0,823	0,8681	5,5%
Part de la collectivité				
Part fixe	Abonnement	18,50 €	18,50 €	-
Part proportionnelle	Le m ³	0,380 €	0,380 €	-
Redevances et taxes	Pollution domestique	0,23 €	0,23 €	-
	Prélèvement	0,0522 €	0,0522 €	-
	TVA	5,5 %	5,5 %	-

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1 ^{er} janvier 2022	1 ^{er} janvier 2023
Délégataire	139,74 €	146,61 €
Collectivité	64,10 €	64,10 €
Redevance pollution	27,60 €	27,60 €
Redevance prélèvement	6,26 €	6,26 €
TVA	13,07 €	13,45 €
Total	250,77 €	258,02 €

Prix du m³ TTC au 1^{er} janvier 2023 : 2,15 €

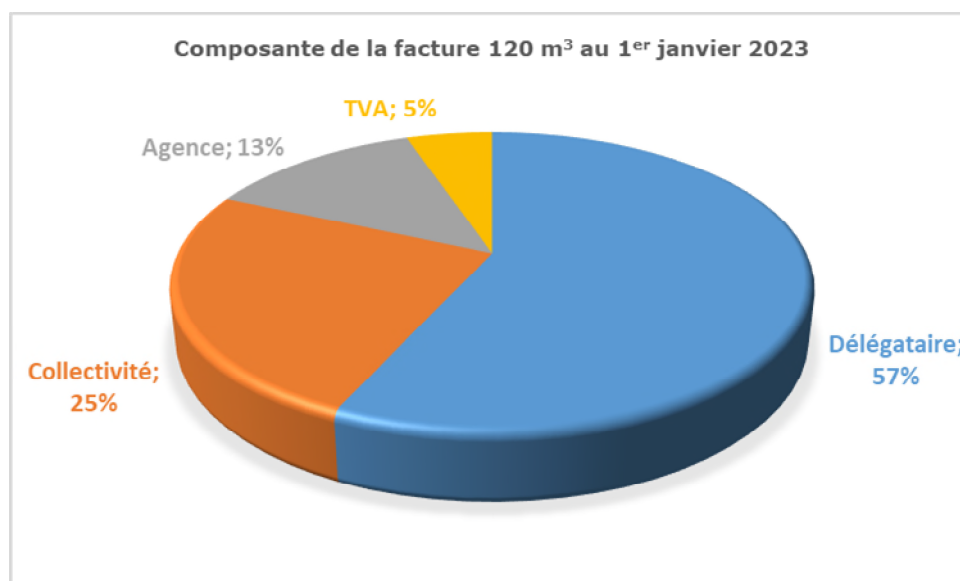

Recettes d'exploitation

Recettes de la collectivité

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	180 803 €	173 531 €	
Régularisations	10 145 €	-11 511 €	
Total des recettes de vente d'eau	190 947 €	162 020 €	-15,2%

Recettes du délégataire

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	385 145 €	376 892 €	
Régularisations	24 425 €	-21 688 €	
Total des recettes de vente d'eau	409 570 €	355 204 €	-13,3%
Autres recettes			
Prestations aux abonnés	11 621 €	11 742 €	-1,0%
Travaux exclusifs	44 438 €	46 124 €	3,8%
Produits accessoires	11 040 €	61 830 €	460,1%
Total des recettes	476 669 €	474 900 €	- 0,37 %

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Qualité de l'eau

Résultats du contrôle réglementaire :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements non conformes	Conformité
Conformité micro-biologique	27	0	100 %
Conformité physico-chimique	28	0	100 %

Protection des ressources en eau


Forage de la Planche Chaqueneaux, de la Croix Billette et de la Ripaudière, achat d'eau à Azay-le-Rideau

	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource		
80%		

Connaissance et gestion patrimoniale du réseau

		nombre de points	points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants	
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)	5
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)	14
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.244	Localisation des branchements sur le plan de réseau	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.245	Existence, pour chaque branchement, d'un document mentionnant les caractéristiques du compteur, incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	0
	TOTAL	120	114

Performance du réseau

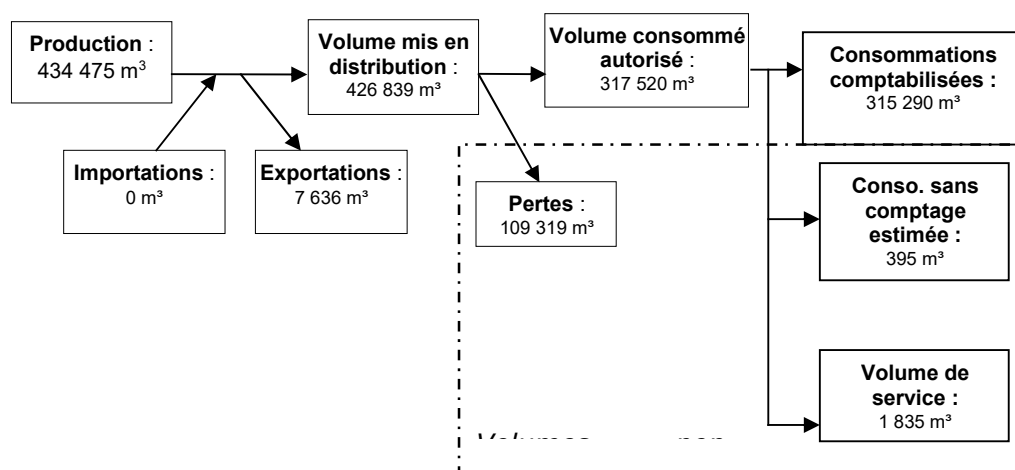

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 395 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 1 835 m³ par l'exploitant.

	2021	2022
Rendement du réseau de distribution [%]	82,3	74,8

	2021	2022
Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /km/j]	1,34	2,00

	2021	2022
Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /km/j]	1,30	1,96

	2021	2022
Indice linéaire de consommation [m ³ /km/j]	6,03	5,84

Renouvellement du réseau

	2021	2022
Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice	2 331 ml	0
Taux de renouvellement	1,52 %	

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

	2022
Abandons de créance	1
nombre de demandes reçues	1
nombre d'aides accordées	1
Montants des versements à un fonds de solidarité et abandons de créance	105 €
dont part délégataire	105 €
dont part collectivité	

COMMUNE
D'AZAY-LE-RIDEAU

Azay
le Rideau

Touraine Val de l'Indre

CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Estimation de la population desservie

3 600 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en en affermage par la société VEOLIA EAU, en vertu d'un contrat ayant pris effet au 1^{er} janvier 2022 et dont la durée est de 6 ans.

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations assurées par VEOLIA EAU sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	de la voirie, des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil
Renouvellement	des branchements, des canalisations < 12 m, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement
Prestations particulières	analyses, astreintes, compte rendu annuel, contrôles électriques, lavage des réservoirs, maintenance électromécanique, réalisation des branchements, télésurveillance, SIG.

Conventions d'import et/ou d'export d'eau

Convention	Co-contractant
Import/Export	SIVOM de la Vallée du Lys

Ressources en eau

Volumes prélevés

Ouvrage	2021	2022
La Varenne	257 706 m ³	287 129 m ³

Volumes produits

	2021	2022	Variation
Volumes prélevés	257 706 m ³	287 129 m ³	11,4%
Besoins usine	23 373 m ³	10 324 m ³	-55,8%
Volume produit	234 333 m³	276 805 m³	18,1%

Importations d'eau

Import depuis	2021	2022	Variation
SIVOM de la Vallée du Lys	864 m ³	762 m ³	-11,8%

Volumes mis en distribution et volumes vendus

Volumes	2021	2022	Variation
Volume produit	234 333 m ³	276 805 m ³	18,1%
Volume importé	864 m ³	762 m ³	-11,8%
Volume exporté	1 m ³	0	
Volume mis en distribution	235 196 m³	277 567 m³	18,0%
Volume vendu aux abonnés domestiques	185 704 m ³	201 276 m ³	
Volume vendu aux abonnés non domestiques	0	0	
Volume total vendu aux abonnés	185 704 m³	201 276 m³	8,4%

Nombre d'abonnements

Abonnements	2021	2022	Variation
Domestiques	1 824	1 869	
Non domestiques	0	0	
Total général	1 824	1 869	2,5%

Longueur du réseau

	2021	2022
Linéaire de réseau hors branchements	62 163 ml	61 774 ml

TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE


Le prix de l'eau

	Désignation	01/01/2022	01/01/2023	Variation
Part de l'exploitant				
Part fixe	Abonnement ordinaire	27,00 €	28,01€	3,7%
Part proportionnelle	Le m ³	0,920 €	0,955	3,8%
Part de la collectivité				
Part fixe	Abonnement ordinaire	18,50 €	18,50 €	
Part proportionnelle	Le m ³	0,380 €	0,38 €	
Redevances et taxes	Pollution domestique	0,230 €/m ³	0,230 €/m ³	
	Préservation	0,0493 €/m ³	0,0493 €/m ³	
	TVA	5,5%	5,5%	

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1 ^{er} janvier 2022	1 ^{er} janvier 2023
Délégataire	137,40 €	142,61 €
Collectivité	64,10 €	64,10 €
Redevances agence	33,52 €	33,52 €
TVA	12,93 €	13,21 €
Total	247,95 €	253,44 €

Prix du m³ TTC au 1^{er} janvier 2023 : 2,11 €

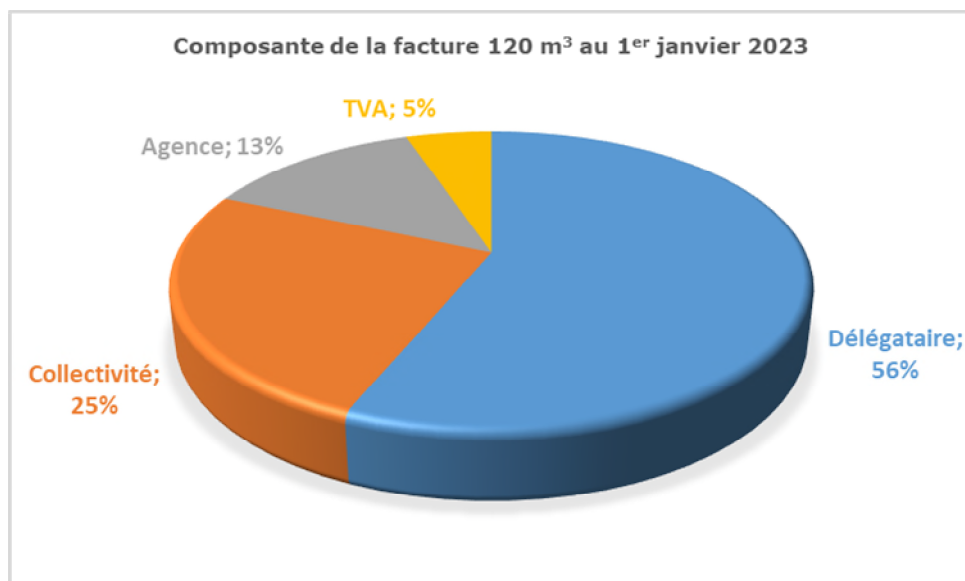

Recettes d'exploitation

Recettes de la collectivité

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	104 023 €	104 902 €	
Régularisations	284 €	2 335 €	
Total des recettes de vente d'eau	104 307 €	107 237 €	2,8%

Recettes de l'exploitant

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	248 850 €	205 051 €	
Régularisations	916 €	20 883 €	
Total des recettes de vente d'eau	249 766 €	225 934 €	-9,5 %
Autres recettes			
Prestations aux abonnés	8 800 €	3 049 €	-65,4%
Travaux exclusifs	27 451 €	11 269 €	-58,9%
Produits accessoires	3 609 €	3 093 €	14,3%
Total des recettes	289 626 €	243 345 €	-15,9 %

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Qualité de l'eau

Résultats du contrôle réglementaire :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements non conformes	Conformité
Conformité microbiologique	14	0	100 %
Conformité physico-chimique	14	0	100 %

Protection des ressources en eau

Forage des Varennes


	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
x	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource		
80 %		

Connaissance et gestion patrimoniale du réseau

		nombre de points	points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants	
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)	5
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)	14
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.244	Localisation des branchements sur le plan de réseau	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.245	Existence, pour chaque branchement, d'un document mentionnant les caractéristiques du compteur, incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	0
	TOTAL	120	104

(

Performance du réseau

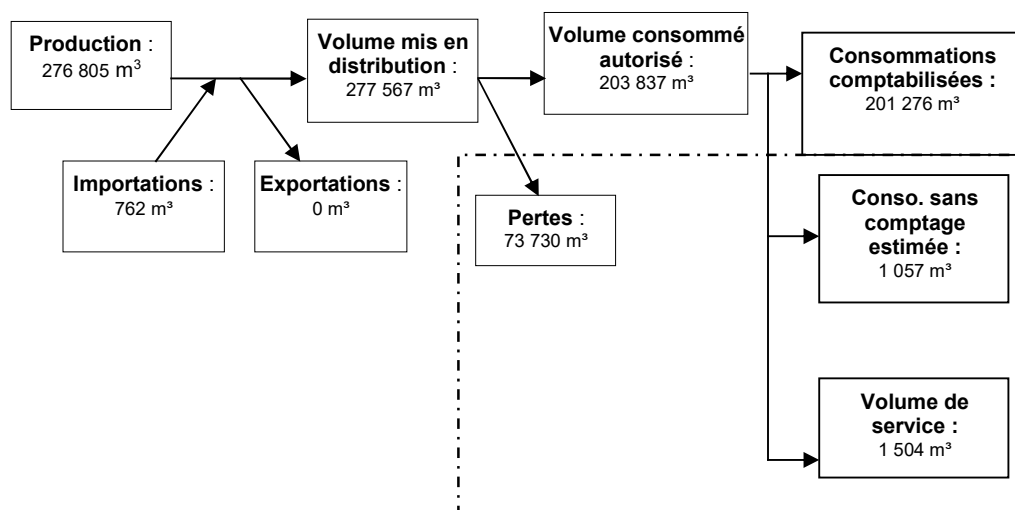

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 1 057 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 1 504 m³ par l'exploitant.

	2021	2022
Rendement du réseau de distribution [%]	79,7%	73,6%

	2021	2022
Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /km/j]	2,18	3,38

	2021	2022
Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /km/j]	2,11	3,27

	2021	2022
Indice linéaire de consommation [m ³ /km/j]	8,26	9,04

Renouvellement du réseau

	2022
Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice	0 ml

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

	2022
Abandons de créance	
nombre de demandes reçues	3
nombre d'aides accordées	3
Montants des versements à un fonds de solidarité et abandons de créance	173,31 €
dont part délégataire	173,31 €
dont part collectivité	

COMMUNES DE CHEILLE, LA CHAPELLE AUX NAUX, LIGNIERES-DE-TOURAINES ET VALLERES



CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Estimation de la population desservie

5 054 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en concession de service confiée à VEOLIA EAU par un contrat ayant pris effet au 1^{er} janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2027.

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations assurées par VEOLIA EAU sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	de la voirie, des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil
Renouvellement	des branchements, des canalisations < 12 m, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement
Prestations particulières	analyses, astreintes, compte rendu annuel, contrôles électriques, lavage des réservoirs, maintenance électromécanique, réalisation des branchements, télésurveillance, SIG.

Ressources en eau

Volumes prélevés

Ouvrage	2021	2022	Variation
Les Vallées	12 228 m ³	20 450 m ³	67,2%
Lureau-Barbureau	95 745 m ³	86 737 m ³	-9,4%
Lignières Quartier Coulon	54 365 m ³	61 836 m ³	13,7%
Lignières Perrée Grosloot	58 715 m ³	56 109 m ³	-4,4%
Forage du Bourg	47 911 m ³	45 724 m ³	-4,6%
Forage des Ecoles	29 292 m ³	31 232 m ³	6,6%
Total	298 256 m³	302 088 m³	1,3%

Volumes produits

	2021	2022	Variation
Volumes prélevés	298 256 m ³	302 088 m ³	1,3%
Besoins usine	15 064 m ³	25 663 m ³	
Volume produit	283 192 m³	276 425 m³	-2,4%

Volumes mis en distribution et volumes vendus

Volumes	2021	2022	Variation
Volume produit	283 192 m ³	276 425 m ³	-2,4%
Volume importé	0	0	
Volume exporté	0	0	
Volume mis en distribution	283 192 m³	276 425 m³	-2,4%
Volume vendu aux abonnés domestiques	212 868 m ³	213 594 m ³	
Volume vendu aux abonnés non domestiques			
Volume total vendu aux abonnés	212 868 m³	213 594 m³	0,3%

Nombre d'abonnements

Abonnements	2021	2022	Variation
Domestiques	2 551	2 564	
Non domestiques	0	0	
Total général	2 551	2 564	0,5%

Commune	2021	2022	Variation
Cheillé	940	946	0,6%
La Chapelle aux Naux	275	277	0,7%
Lignières	697	701	0,6%
Vallères	639	640	0,2%

Longueur du réseau

	2021	2022
Linéaire de réseau hors branchements	90 367 ml	89 927 ml

TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE


Le prix de l'eau

	Désignation	01/01/2022	01/01/2023	Variation
Part de l'exploitant				
Part fixe	Abonnement ordinaire	37,35 €	38,64 €	3,5%
Part proportionnelle	Le m ³	0,731 €	0,764 €	4,5%
Part de la collectivité				
Part fixe	Abonnement ordinaire	18,50 €	18,50 €	-
Part proportionnelle	Le m ³	0,380 €	0,380 €	-
Redevances et taxes	Pollution domestique	0,230 €/m ³	0,230 €/m ³	-
	Préservation		0,033 €/m ³	-
	TVA	5,5%	5,5%	

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1^{er} janvier 2022	1^{er} janvier 2023
Délégataire	125,07 €	130,32 €
Collectivité	64,10 €	64,10 €
Redevance pollution	27,60 €	31,56 €
TVA	11,92 €	12,43 €
Total	228,69 €	238,41 €

Prix du m³ TTC au 1^{er} janvier 2023 : 1,99 €

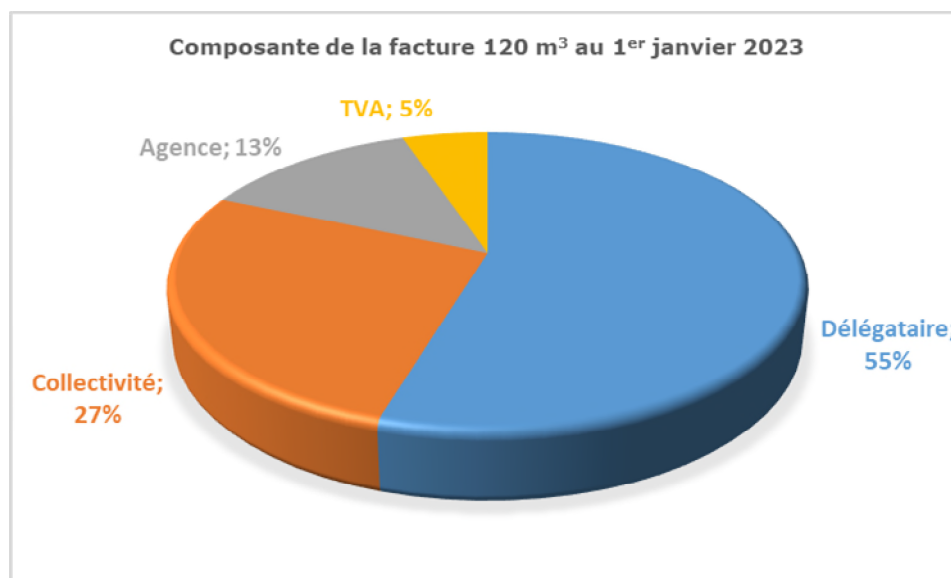

Recettes d'exploitation

Recettes de la collectivité

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	165 602 €	114 235 €	
Régularisations	-32 107 €	6 885 €	
Total des recettes de vente d'eau	133 495 €	121 120 €	-9,3%

Recettes de l'exploitant

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	310 530 €	221 392 €	
Régularisations	-55 791 €	14 715 €	
Total des recettes de vente d'eau	254 740 €	236 107 €	-7,3%
Autres recettes			
Prestations aux abonnés	10 179 €	8 443 €	-21,2%
Travaux exclusifs	32 739 €	24 617 €	-24,8%
Produits accessoires	35 €	3 795 €	ns
Total des recettes	297 693 €	272 962 €	-8,3%

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Qualité de l'eau

Résultats du contrôle réglementaire :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements non conformes	Conformité
Conformité microbiologique	40	0	100 %
Conformité physico-chimique	40	0	100 %

Protection des ressources en eau

Forage des Vallées et de Lureau-Barbureau

	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource,		
80 %		


Forages au Turonien du Bourg , des Ecoles, des Places et du Quartier Coulon

	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource		
80 %		

Connaissance et gestion patrimoniale du réseau

		nombre de points	points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants	
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)	5
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)	14
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.244	Localisation des branchements sur le plan de réseau	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.245	Existence, pour chaque branchement, d'un document mentionnant les caractéristiques du compteur, incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	0
	TOTAL	120	84

Performance du réseau

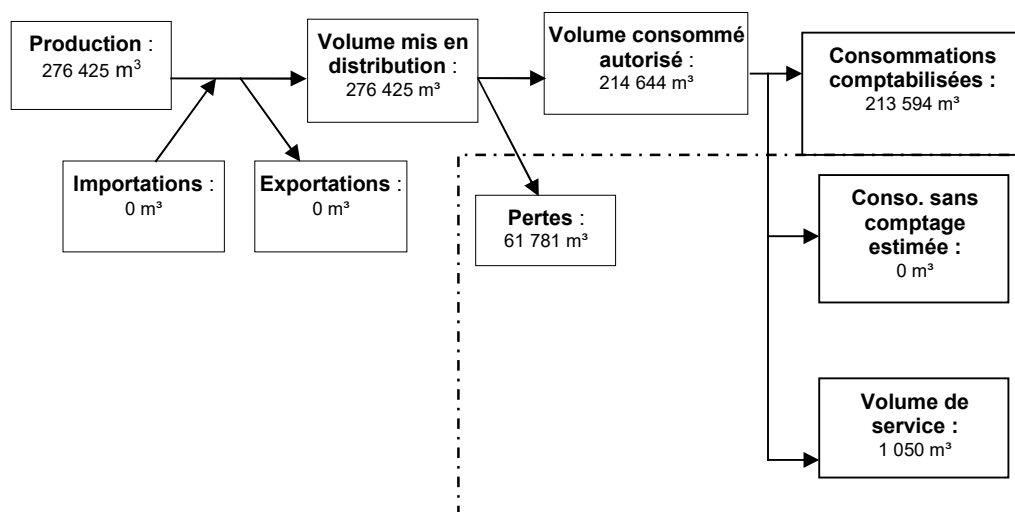

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 0 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 1 050 m³ par l'exploitant.

	2021	2022
Rendement du réseau de distribution [%]	75,6 %	77,7

	2021	2022
Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /km/j]	2,1	1,91

	2021	2022
Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /km/j]	2,1	1,88

	2021	2022
Indice linéaire de consommation [m ³ /km/j]	6,5	6,54

Renouvellement du réseau

	2022
Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice	1 311 ml

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

	2022
Abandons de créance	
nombre de demandes reçues	3
nombre d'aides accordées	3
Montants des versements à un fonds de solidarité et abandons de créance	233,81 €

COMMUNES D'ESVRES-SUR-INDRE ET TRUYES



CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Estimation de la population desservie

8 712 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en affermage par la société VEOLIA EAU, en vertu d'un contrat ayant pris effet au 1^{er} janvier 2022 et dont la durée est de 6 ans.

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations assurées par VEOLIA EAU sont les suivantes :

Gestion du service	Application du règlement de service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
Gestion des abonnés	Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances clients
Mise en service	Des branchements
Entretien	Du réseau et accessoires
Renouvellement	Des canalisations inférieures à 6 m, des compteurs, des équipements
Prestations particulières	SIG, radio-relève

La Communauté de communes prend en charge le renouvellement des canalisations.

Conventions d'import et/ou d'export d'eau

Convention	Co-contractant	Date	Durée
Import/Export	Chambray-Lès-Tours	1997	20 ans

Ressources en eau

Volumes prélevés

Les forages de la Taille de la Justice ont fourni les volumes suivants :

Ouvrage	2021	2022	Variation
Forages F ₁ et F ₂	80 880 m ³	90 221 m ³	11,5%
Forage F ₃	187 502 m ³	203 054 m ³	8,3%
Forage F ₄	390 333 m ³	432 052 m ³	10,7%
Total	658 715 m³	725 327 m³	10,1%

Volumes produits

	2021	2022	Variation
Volumes prélevés	658 715 m ³	725 329 m ³	10,1%
Besoins usine	9 217	15 274 m ³	65,7%
Volume produit	649 498 m³	710 055 m³	9,3%

Volumes mis en distribution et volumes vendus

Volumes	2021	2022	Variation
Volume produit	649 498 m ³	710 055 m ³	9,3%
Volume importé	0 m ³	0 m ³	-
Volume exporté	84 542 m ³	98 205 m ³	16,2%
Volume mis en distribution	564 956 m³	611 850 m³	8,3%
Volume total vendu	518 836 m³	420 816 m³	-18,9%

Nombre d'abonnements

Abonnements	2021	2022	Variation
Total général	3 824	3 862	1,0%

Commune	2021	2022	Variation
Esvres	2 756	2 782	0,9%
Truyes	1 068	1 080	1,1%

Longueur du réseau

	2021	2022
Linéaire de réseau hors branchements	114 811 ml	114 780 ml

TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE


Le prix de l'eau

	Désignation	01/01/2022	01/01/2023	Variation
Part de l'exploitant				
Part fixe	Abonnement ordinaire	15,00 €	15,51 €	3,4%
Part proportionnelle	Le m ³	0,520 €	0,583 €	3,5%
Part de la collectivité				
Part fixe	Abonnement ordinaire	18,50 €	18,50 €	-
Part proportionnelle	Le m ³	0,38 €	0,38	-
Redevances et taxes	Pollution domestique	0,230 €/m ³	0,230 €/m ³	-
	Préservation		0,0386 €/m ³	-
	TVA	5,5 %	5,5 %	

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1 ^{er} janvier 2022	1 ^{er} janvier 2023
Exploitant	77,40 €	85,47 €
Collectivité	64,10 €	64,10 €
Redevance pollution	27,60 €	32,23 €
TVA	9,30 €	10,00 €
Total	178,40 €	191,80 €

Prix du m³ TTC au 1^{er} janvier 2023 : 1,60 €

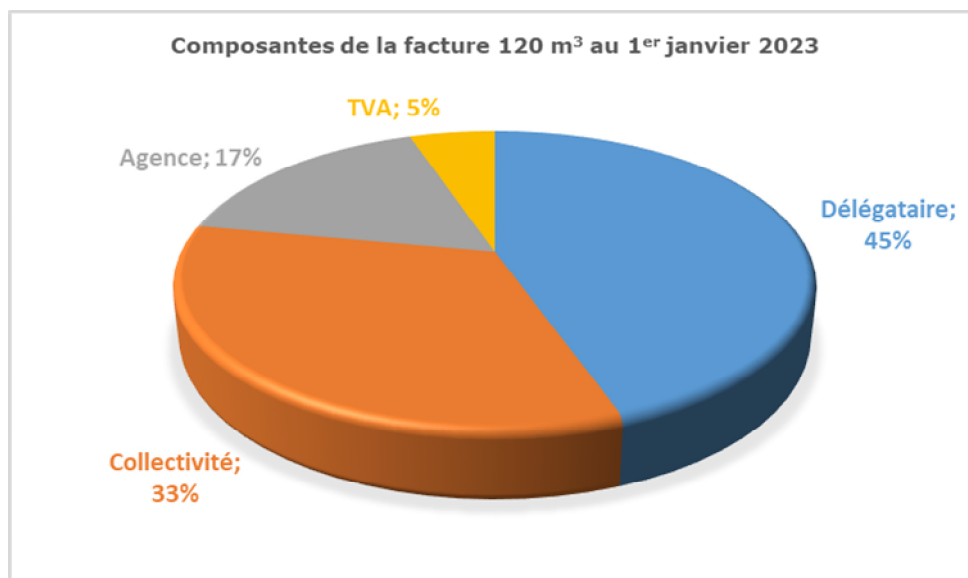

Recettes d'exploitation

Recettes de la collectivité

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	243 688 €	242 310 €	
Régularisations	15 015 €	-9 797 €	
Total des recettes de vente d'eau	258 702 €	232 513 €	-10,1%

Recettes de l'exploitant

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	378 186 €	285 022 €	
Régularisations	21 768 €	-11 881 €	
Total des recettes de vente d'eau	399 954 €	273 141 €	-31,7%
Autres recettes			
Prestations aux abonnés	15 258 €	2 979 €	-80,5%
Travaux exclusifs	45 841 €	34 527 €	-24,7%
Produits accessoires	10 242 €	7 651 €	-25,3%
Total des recettes	471 295 €	318 298 €	-32,5%

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Qualité de l'eau

Résultats du contrôle réglementaire :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements non conformes	Conformité
Conformité microbiologique	20	0	100%
Conformité physico-chimique	20	0	100%

Protection des ressources en eau


Captages et forage au Cénomanien de la Taille de la Justice

	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource		
80 %		

Connaissance et gestion patrimoniale du réseau

		nombre de points	points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants	
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)	5
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)	14
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.244	Localisation des branchements sur le plan de réseau	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.245	Existence, pour chaque branchement, d'un document mentionnant les caractéristiques du compteur, incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	5
	TOTAL	120	99

Performance du réseau

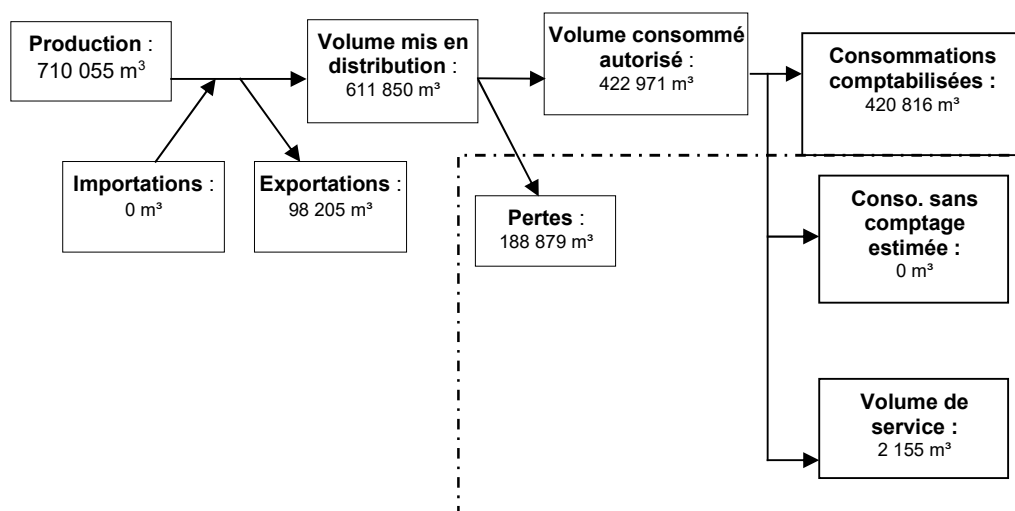

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 0 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 2 155 m³ par l'exploitant.

	2021	2022
Rendement du réseau de distribution %	93,2	73,4

	2021	2022
Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /km/j]	1,1	4,6

	2021	2022
Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /km/j]	1,0	4,5

	2021	2022
Indice linéaire de consommation [m ³ /km/j]	14,5	12,4

Renouvellement du réseau

	2021	2022
Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice	1 513 ml	84 ml

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

	2022
Abandons de créance	
nombre de demandes reçues	3
nombre d'aides accordées	3
Montants des versements à un fonds de solidarité et abandons de créance	134,86 €
dont part délégataire	134,86 €
dont part collectivité	0

COMMUNES DE MONTS, MONTBAZON ET VEIGNÉ



CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Estimation de la population desservie

19 193 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en affermage par la société VEOLIA EAU, en vertu d'un contrat ayant pris effet au 1^{er} janvier 2019 et dont la durée est de 9 ans.

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations assurées par VEOLIA EAU sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, radio-relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	de la voirie, des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil
Renouvellement	des branchements, des canalisations < 12 m, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement
Prestations particulières	analyses, astreintes, compte rendu annuel, contrôles électriques, lavage des réservoirs, maintenance électromécanique, réalisation des branchements, télésurveillance, SIG.

La communauté de communes prend en charge le renouvellement des canalisations, des forages, du génie civil et des voiries internes aux ouvrages.

Conventions d'import et/ou d'export d'eau

Convention	Cocontractant	Caractéristiques	Date	Durée
Import	CEA Monts	Interconnexion de secours	1997	8 ans
Import/export	Chambray-Lès-Tours	Interconnexion de secours	1997	20 ans

Ressources en eau

Points de prélèvement

Ouvrage	Débit nominal	2021	2022	Variation
Forage Bois Joli	120 m ³ /h	352 235 m ³	359 226 m ³	2,0%
Forage Servolet	70 m ³ /h	105 886 m ³	102 575 m ³	-2,9%
Forage des Avrins	1 000 m ³ /j	144 894 m ³	136 849 m ³	-5,6%
Forage Vallée Raintrue	2 000 m ³ /j	332 201 m ³	366 038 m ³	10,2%
Total prélèvements		935 216 m³	964 688 m³	3,2%

Importations d'eau

Import depuis	2021	2022	Variation
Sorigny	122 134 m ³	144 090 m ³	17,9%
Chambray-Lès-Tours	42	21 m ³	50,0%
Total	122 176 m³	144 111 m³	17,9%

Volumes produits

	2021	2022	Variation
Volumes prélevés	935 216 m ³	964 688 m ³	3,2%
Besoins usine	0 m ³	7 043 m ³	
Volume produit	935 216 m³	957 645 m³	0,8%

Volumes mis en distribution et volumes vendus

Volumes	2021	2022	Variation
Volume produit	935 216 m ³	957 645 m ³	0,8%
Volume importé	122 134 m ³	144 111 m ³	17,9%
Volume exporté	16 m ³	36 m ³	125,0%
Volume mis en distribution	1 057 376 m³	1 101 720 m³	2,8%
Volume vendu aux abonnés	871 243 m³	1 034 009 m³	18,7%

Exportations d'eau

Export vers	2021	2022
Sorigny	16 m ³	36 m ³

Nombre d'abonnements

Abonnements	2021	2022	Variation
Domestiques	8 901	9 137	
Non domestiques	0	0	
Total général	8 901	9 137	2,7%

Commune	2021	2022	Variation
Monts	3 538	3 584	1,3%
Montbazou	2 161	2 208	2,2%
Veigné	3 202	3 345	4,5%

Longueur du réseau

	2021	2022
Linéaire de réseau hors branchements	212 200 ml	209 567 ml

TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE


Le prix de l'eau

	Désignation	01/01/2022	01/01/2023	Variation
Part de l'exploitant				
Part fixe	Abonnement	32,59 €	33,71 €	3,4%
Part proportionnelle	Le m ³	0,801 €	0,830 €	3,6%
Part de la collectivité				
Part fixe	Abonnement	18,50 €	18,50 €	-
Part proportionnelle	Le m ³	0,380	0,380	-
Redevances et taxes	Pollution domestique	0,230 €/m ³	0,230 €/m ³	-
	Prélèvement	0,0307€/ m ³	0,0307€/ m ³	-
	TVA	5,5 %	5,5	-

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1 ^{er} janvier 2022	1 ^{er} janvier 2023
Exploitant	128,71 €	133,31 €
Collectivité	64,10 €	64,10 €
Redevance Agence	31,28 €	31,28 €
TVA	12,32 €	12,58 €
Total	236,41 €	241,27 €

Prix du m³ TTC au 1^{er} janvier 2023 : 2,01 €.

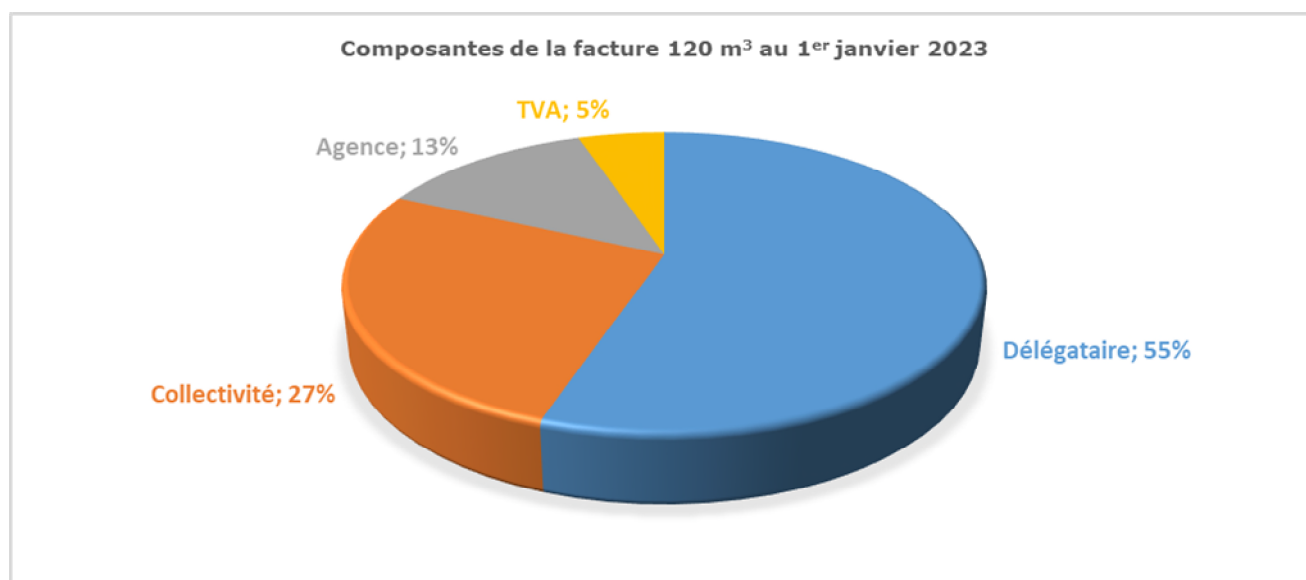

Recettes d'exploitation

Recettes de la collectivité

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	684 290 €	449 596 €	
Régularisations	-192 199 €	0	
Total des recettes de vente d'eau	492 091 €	449 596 €	-8,6%

Recettes de l'exploitant

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	1 345 109 €	895 833 €	
Régularisations	-388 895 €	0	
Total des recettes de vente d'eau	956 214 €	895 833 €	-6,3%
Autres recettes			
Prestations aux abonnés	48 223 €	43 876 €	-9,0%
Travaux exclusifs	112 290 €	117 257 €	4,4%
Produits accessoires	25 292 €	19 481 €	-23,0%
Total des recettes	1 142 019 €	1 076 447 €	-5,7%

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Qualité de l'eau

Résultats du contrôle réglementaire :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements non conformes	Conformité
Conformité microbiologique	46	0	100%
Conformité physico-chimique	46	0	100%

Protection des ressources en eau

Forage au Cénomaniens de Bois Joli et forage au Turonien de Servolet

	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource		
80 %		


Forage au Cénomaniens des Avrins et forage au Turonien de la Vallée Raintrue

	0%	aucune action
	20%	études environnementale et hydrogéologique en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource		
80 %		

Connaissance et gestion patrimoniale du réseau

		nombre de points	points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants	
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)	5
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)	12
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.244	Localisation des branchements sur le plan de réseau	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.245	Existence, pour chaque branchement, d'un document mentionnant les caractéristiques du compteur, incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	5
TOTAL		120	117

Performance du réseau

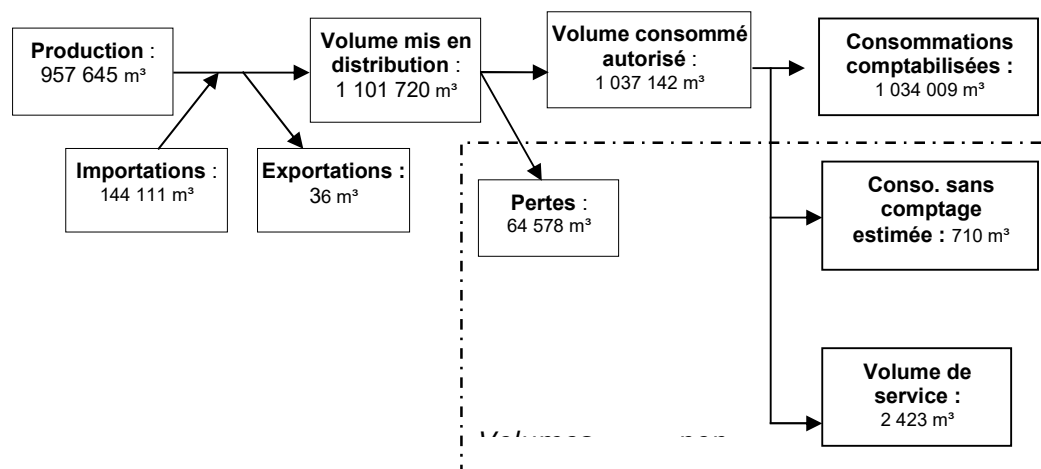

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 710 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 2 423 m³ par l'exploitant.

	2021	2022
Rendement du réseau de distribution (%)	82,6	94,1

	2021	2022
Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ /km/j)	2,40	0,89

	2021	2022
Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ /km/j)	2,38	0,84

	2021	2022
Indice linéaire de consommation (m ³ /km/j)	11,28	13,6

Renouvellement du réseau

	2021	2022
Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice	2 230 ml	693 ml

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

	2022
Abandons de créance	
nombre de demandes reçues	3
nombre d'aides accordées	3
Montants des versements à un fonds de solidarité et des abandons de créance	176,45 €
dont part délégataire	176,45 €
dont part collectivité	

COMMUNE DE SAINT-BRANCHS

COMMUNE DE
Saint-Branchs

CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Estimation de la population desservie

2 657 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en affermage par la société VEOLIA EAU, en vertu d'un contrat ayant pris effet au 1^{er} janvier 2010 et dont la durée est de 12 ans.

Avenant	Date	Objet
1	17/12/2013	Transfert du contrat à la CCVI
2	10/06/2015	Assujettissement TVA surtaxe délégataire
3	16/12/2021	Prolongation du contrat jusqu'au 31/12/2022

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations assurées par VEOLIA EAU sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations et du réseau, radio-relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	de la voirie, des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil
Renouvellement	des branchements, des canalisations <6 m, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement
Prestations particulières	analyses, astreintes, compte rendu annuel, contrôles électriques, lavage des réservoirs, maintenance électromécanique, réalisation des branchements, télésurveillance, modélisation du réseau.

La communauté de communes prend en charge le renouvellement des canalisations, des forages, du génie civil et des voiries internes aux ouvrages.

Ressources en eau

Points de prélèvement

Ouvrage	Débit nominal	2021	2022
Les Perruches	30 m ³ /h	106 692 m ³	106 982 m ³

Importations d'eau

Import depuis	2021	2022
Sorigny	30 928 m ³	33 385 m ³

Volumes produits

Ouvrage	2021	2022
Les Perruches	106 692 m ³	106 982 m ³

Volumes mis en distribution et volumes vendus

Volumes	2021	2022	Variation
Volume produit	106 692 m ³	106 982 m ³	0,3%
Volume importé	30 928 m ³	33 385 m ³	7,9%
Volume exporté	0 m ³	0	
Volume mis en distribution	137 620 m³	140 367 m³	2,0%
Volume vendu aux abonnés domestiques	118 959 m ³	121 640 m ³	2,3%
Volume vendu aux abonnés non domestiques	0 m ³	0	
Volume total vendu aux abonnés	118 959 m³	121 640 m³	2,3%

Nombre d'abonnements

Abonnements	2021	2022	Variation
Domestiques	1 156	1 171	1,3%
Non domestiques	0	0	
Total général	1 156	1 171	1,3 %

Longueur du réseau

	2021	2022
Linéaire de réseau hors branchements	73 689 ml	73 645 ml

TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE


Le prix de l'eau

	Désignation	01/01/2022	01/01/2023	Variation
Part de l'exploitant				
Part fixe	Abonnement	42,28 €	28,50 €	-32,6%%
Part proportionnelle	Le m ³	0,579 €	0,940 €	62,4%%
Part de la collectivité				
Part fixe	Abonnement	18,50 €	18,50 €	-
Part proportionnelle	Le m ³	0,380 €	0,380 €	-
Redevances et taxes	Pollution domestique	0,230 €/m ³	0,230 €/m ³	-
	Préservation ressource	0,0508 €/m ³	0,0358 €/m ³	-29,5%
	TVA	5,5 %	5,5 %	-

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1 ^{er} janvier 2022	1 ^{er} janvier 2023
Exploitant	111,76 €	141,30 €
Collectivité	64,10 €	64,10 €
Agence	33,70 €	31,90 €
TVA	11,53 €	13,05 €
Total	221,09 €	250,35 €

Prix TTC du m³ au 1^{er} janvier 2023 : 2,09 €

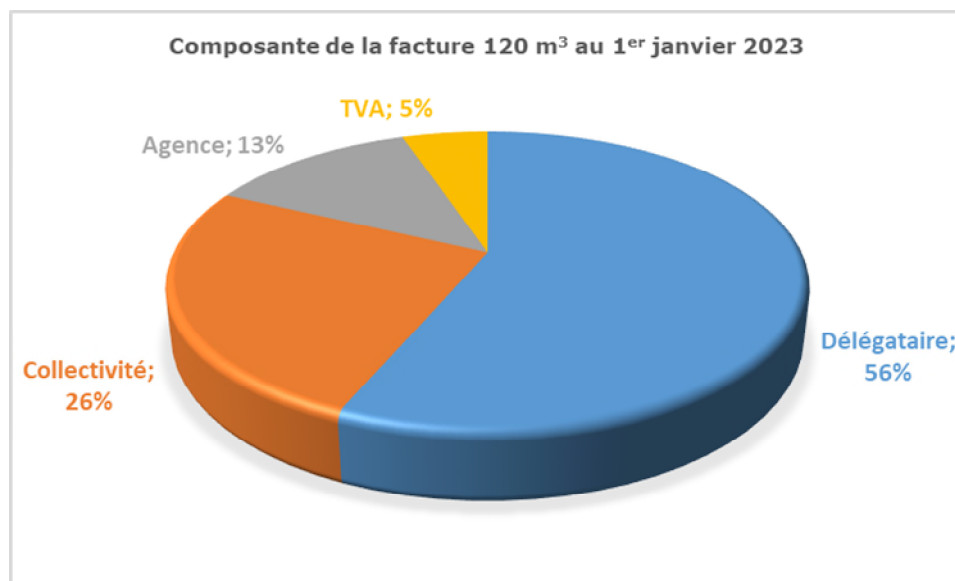

Recettes d'exploitation

Recettes de la collectivité

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	61 901 €	63 390 €	
Régularisations	7 148 €	3 070 €	
Total des recettes de vente d'eau	69 049 €	66 460 €	-3,8%

Recettes de l'exploitant

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	97 973 €	111 511 €	
Régularisations	14 844 €	5 908 €	
Total des recettes de vente d'eau	112 817 €	117 419 €	4,1%
Autres recettes			
Prestations aux abonnés	4 110 €	4 283 €	4,2%
Travaux exclusifs	18 455 €	17 302 €	-6,3%
Produits accessoires	6 427 €	5 741 €	-10,7%
Total des recettes	141 809 €	144 745 €	2,1%

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Qualité de l'eau

Résultats du contrôle réglementaire :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements non conformes	Conformité
Conformité microbiologique	10	0	100 %
Conformité physico-chimique	10	0	100 %

Protection des ressources en eau

Forage au Turonien des Perruches

	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté

Importation d'eau traitée de Sorigny (forage et puits de la Croix Dégessière, forages d'ISOPARC)


	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté

Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource
80 %

Connaissance et gestion patrimoniale du réseau

		nombre de points	points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants	
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)	5
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)	10
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.244	Localisation des branchements sur le plan de réseau	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.245	Existence, pour chaque branchement, d'un document mentionnant les caractéristiques du compteur, incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	5
	TOTAL	120	95

Performance du réseau

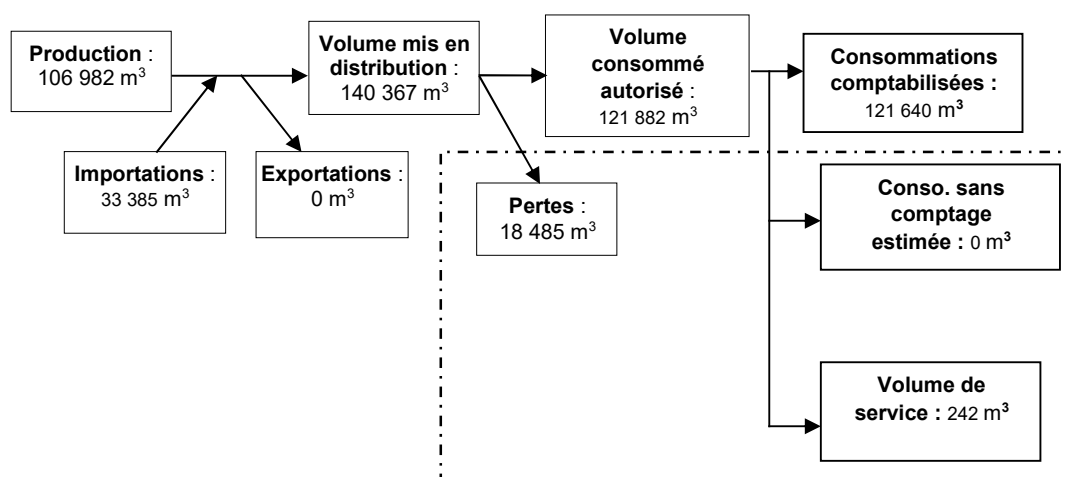

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 0 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 242 m³ par l'exploitant.

	2021	2022
Rendement du réseau de distribution (%)	87,0	86,8

	2021	2022
Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ /km/j)	0,69	0,70

	2021	2022
Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ /km/j)	0,67	0,69

	2021	2022
Indice linéaire de consommation (m ³ /km/j)	4,44	4,53

Renouvellement du réseau

	2021	2022
Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice	225 ml	0 ml

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Branchements plomb

Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur sont comptabilisés ci-dessous.

Branchements	2021	2022
Nombre de branchements en plomb changés dans l'année	4	0
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)	0	0
% de branchements en plomb restants	0%	0

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

	2022
Abandons de créance	
nombre de demandes reçues	1
nombre d'aides accordées	1
Montants des versements à un fonds de solidarité	65,62 €
dont part délégataire	65,62 €
dont part collectivité	

COMMUNE DE SAINTE- CATHERINE-DE-FIERBOIS



Estimation de la population desservie

785 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en affermage par la société SOGEA, en vertu d'un contrat ayant pris effet au 1^{er} janvier 2012 et dont la durée est de 10 ans.

Avenant	Date	Objet
1	01/01/2015	Révision du volume vendu de référence
2	24/03/2017	Transfert du contrat à Touraine Vallée de l'Indre
3	13/02/2020	Prolongation du contrat d'un an
4	16/12/2021	Prolongation du contrat jusqu'au 31/12/2022

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations assurées par SOGEA sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	de la voirie, des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil
Renouvellement	des branchements, des canalisations < 12 m, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement
Prestations particulières	analyses, astreintes, compte rendu annuel, contrôles électriques, lavage des réservoirs, maintenance électromécanique, réalisation des branchements, télésurveillance, SIG.

Conventions d'import et/ou d'export d'eau

Convention	Cocontractant	Caractéristiques
Import/Export	SIAEP de Saint Epain	Interconnexion de secours

Ressources en eau

Points de prélèvement

Ouvrage	Débit nominal	2021	2022	Variation
Forage de Vilvert	35 m ³ /h	58 769 m ³	57 934 m ³	-1,4%

Volumes produits

Ouvrage	2021	2022
Volumes prélevés	58 769 m ³	57 934 m ³
Besoins usine	0 m ³	0 m ³
Volume produit	58 769 m³	57 934 m³

Volumes mis en distribution et volumes vendus

Volumes	2021	2022	Variation
Volume produit	58 769 m ³	57 934 m ³	-1,4%
Volume importé	0 m ³	0 m ³	
Volume exporté	0 m ³	0 m ³	
Volume mis en distribution	58 769 m³	57 934 m³	-1,4%
Volume vendu aux abonnés domestiques	56 471 m ³	50 157 m ³	-11,2%
Volume vendu aux abonnés non domestiques	0 m ³	0 m ³	
Volume total vendu aux abonnés	56 471 m³	50 157 m³	-11,2%

Nombre d'abonnements

Abonnements	2021	2022	Variation
Domestiques	380	382	
Non domestiques	0		-
Total général	380	382	0,5%

Longueur du réseau

	2021	2022
Linéaire de réseau hors branchements	23 587 ml	23 587 ml

TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE


Le prix de l'eau

	Désignation	01/01/2022	01/01/2023	Variation
Part de l'exploitant				
Part fixe	Abonnement	33,12 €	25,00 €	1,7%
Part proportionnelle (≤ 70 m ³)	Le m ³	0,2870 €	0,3243 €	13,0%
Part proportionnelle (71 m ³ à 125 m ³)	Le m ³	0,3312 €	0,3243 €	-2,1%
Part proportionnelle (126 m ³ à 500 m ³)	Le m ³	0,4636 €	0,3243 €	-30,0%
Part proportionnelle (501 m ³ à 2 000 m ³)	Le m ³	0,5740 €	0,3243 €	-43,5%
Part proportionnelle au-delà de 2 000 m ³	Le m ³	0,7727 €	0,3243 €	-58,0%
Part de la collectivité				
Part fixe	Abonnement	18,50 €	18,50 €	-
Part proportionnelle		0,3800 €/m ³	0,3800 €/m ³	-
Redevances et taxes	Pollution	0,2300 €/m ³	0,2300 €/m ³	-
	Prélèvement	0,0400 €/m ³	0,0400 €/m ³	-
	TVA	5,5 %	5,5 %	-

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1^{er} janvier 2022	1^{er} janvier 2023
Exploitant	69,77 €	63,91 €
Collectivité	64,10 €	64,10 €
Agence de l'eau	32,40 €	32,40 €
TVA	9,14 €	8,82 €
Total	175,41 €	169,23 €

Prix au m³ au 1^{er} janvier 2023 : 1,41 € TTC

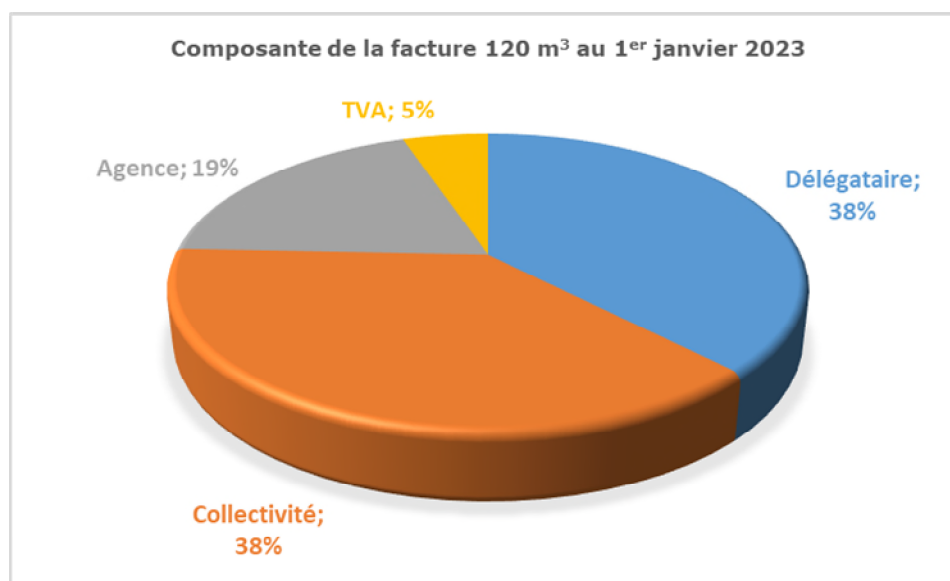

Recettes d'exploitation

Recettes de la collectivité

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	27 404 €	24 600 €	-10,2%

Recettes de l'exploitant

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	39 393 €	31 854 €	%
Autres recettes			
Produits accessoires	188 €	214 €	13,8%
Travaux exclusifs	1 945 €	3 300 €	69,7%
Total des recettes	41 526 €	35 368 €	-14,8%

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Qualité de l'eau

Résultats du contrôle réglementaire :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements non conformes	Conformité
Conformité microbiologique	8	1	87,5 %
Conformité physico-chimique	8	7	12,5%

Les paramètres non conformes sont le sélénium et des bactéries sulfito-réductrices.

Protection des ressources en eau

Forage au Turonien de Vilvert


	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté

Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource
80 %

Connaissance et gestion patrimoniale du réseau

		nombre de points	points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants	
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)	5
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)	13
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.244	Localisation des branchements sur le plan de réseau	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.245	Existence, pour chaque branchement, d'un document mentionnant les caractéristiques du compteur, incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	
	TOTAL	120	83

Performance du réseau

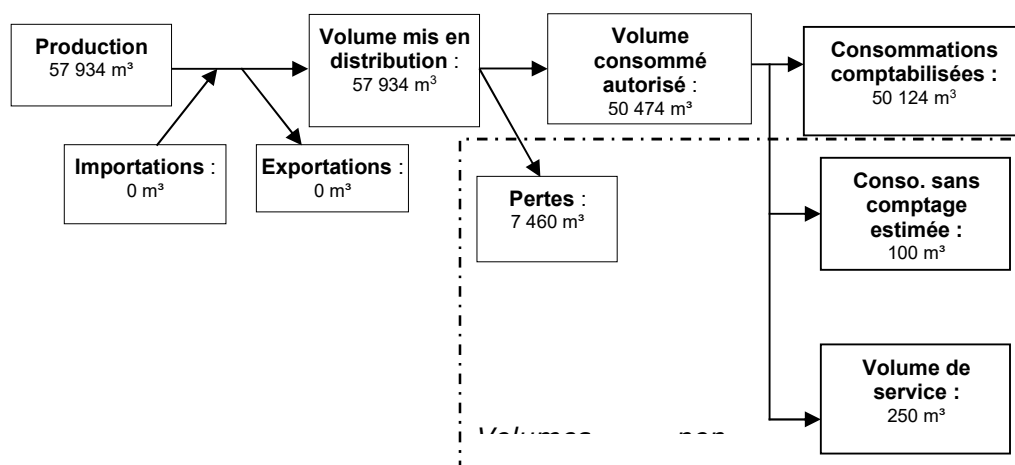

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 100 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 250 m³ par l'exploitant.

	2021	2022
Rendement du réseau de distribution (%)	96,7%	87,2

	2021	2022
Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ /km/j)	0,27	0,9

	2021	2022
Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ /km/j)	0,23	0,90

	2021	2022
Indice linéaire de consommation (m ³ /km/j)	6,6	5,9

Renouvellement du réseau

	2022
Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice	0

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

	2022
montants des abandons de créance	-
dont part délégataire	
dont part collectivité	
nombre de demandes reçues	
nombre d'aides accordées	
montants des versements à un fonds de solidarité	-
dont part délégataire	
dont part collectivité	

COMMUNE DE SORIGNY



CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Estimation de la population desservie

2 828 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en affermage par la société VEOLIA EAU, en vertu d'un contrat ayant pris effet au 1^{er} janvier 2013 et dont la durée est de 9 ans.

Avenant	Date	Objet
1	16/12/2013	Transfert du contrat à la CCVI
2	10/06/2015	Assujettissement TVA surtaxe délégataire
3	16/12/2021	Prolongation du contrat jusqu'au 31/12/2021

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations assurées par VEOLIA EAU sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	de la voirie, des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil
Renouvellement	des branchements, des canalisations < 12 m, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement
Prestations particulières	analyses, astreinte, compte rendu annuel, contrôles électriques, lavage des réservoirs, maintenance électromécanique, réalisation des branchements, télésurveillance, SIG.

Conventions d'import et/ou d'export d'eau

Convention	Cocontractant	Caractéristiques	Date	Durée
Export	Saint-Branchs	Export permanent Pont Gaultier	1989	10 ans
Export	Saint-Branchs	Export permanent Pont Gaultier Bois Méry	1989	10 ans
Export	Villeperdue	Interconnexion de secours	1994	12 ans

Ressources en eau

Points de prélèvement

Ouvrage	Débit nominal	2021	2022	Variation
Forage	18 m ³ /h	132 415 m ³	135 569 m ³	2,4%
Puits	16 m ³ /h	10 589 m ³	45 850 m ³	333,0%
ISOPARC F ₁	35 m ³ /h	114 584 m ³	83 492 m ³	-27,1%
ISOPARC F ₂	35 m ³ /h	13 366 m ³	59 009 m ³	341,5%
ISOPARC F ₃	37 m ³ /h	71 293 m ³	93 220 m ³	30,8%
Total prélèvements		342 247 m³	417 140 m³	21,9%

Importations d'eau

Import depuis	2021	2022
Montbazou-Veigné	16 m ³	0

Volumes produits

Ouvrage	2021	2022	Variation
Volumes prélevés	342 247 m ³	417 140 m ³	21,9%
Besoins usine	2 565 m ³	2 655 m ³	3,5%
Volume produit	339 682 m³	414 485 m³	22,0%

Volumes mis en distribution et volumes vendus

Volumes	2021	2022	Variation
Volume produit	339 682 m ³	414 485 m ³	22,0%
Volume importé	16 m ³	0	
Volume exporté	153 121 m ³	179 837 m ³	17,4%
Volume mis en distribution	186 577 m³	234 648 m³	25,8%
Volume vendu aux abonnés domestiques	177 528 m ³	218 729 m ³	23,2%
Volume vendu aux abonnés non domestiques	0		
Volume total vendu aux abonnés	177 528 m³	218 729 m³	23,2%

Exportations d'eau

Export vers	2021	2022	Variation
Saint Branches	30 928 m ³	33 385 m ³	7,9%
Montbazou-Veigné	122 134 m ³	144 090 m ³	18,0%
Villeperdue	59 m ³	2 362 m ³	3 903,4%

La quantité d'eau vendue à la commune de Villeperdue est due à l'arrêt du forage au mois de juillet.

Nombre d'abonnements

Abonnements	2021	2022	Variation
Domestiques	1 332	1 372	
Non domestiques			
Total général	1 332	1 372	3,0%

Longueur du réseau

	2021	2022
Linéaire de réseau hors branchements	81 477 ml	78 915 ml

TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE


Le prix de l'eau

	Désignation	01/01/2022	01/01/2023	Variation
Part de l'exploitant				
Part fixe	Abonnement	39,22 €	28,50 €	-27,3%
Part proportionnelle	Le m ³	0,538 €	0,940 €	74,7 %
Part de la collectivité				
Part fixe	Abonnement	18,50 €	18,50 €	-
Part proportionnelle	Le m ³	0,380 €	0,380 €	-
Redevances et taxes	Pollution domestique	0,230 €/m ³	0,230 €/m ³	-
	Prélèvement	0,0358 €/m ³	0,0525 €/m ³	46,5% %
	TVA	5,5 %	5,5 %	-

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1 ^{er} janvier 2022	1 ^{er} janvier 2023
Exploitant	103,78 €	141,30 €
Collectivité	64,10 €	64,10 €
Redevance pollution	27,60 €	27,60 €
Prélèvement	4,30€	6,30 €
TVA	10,99 €	13,16 €
Total	210,77	252,46 €

Prix au m³ au 1^{er} janvier 2023 : 2,10 € TTC

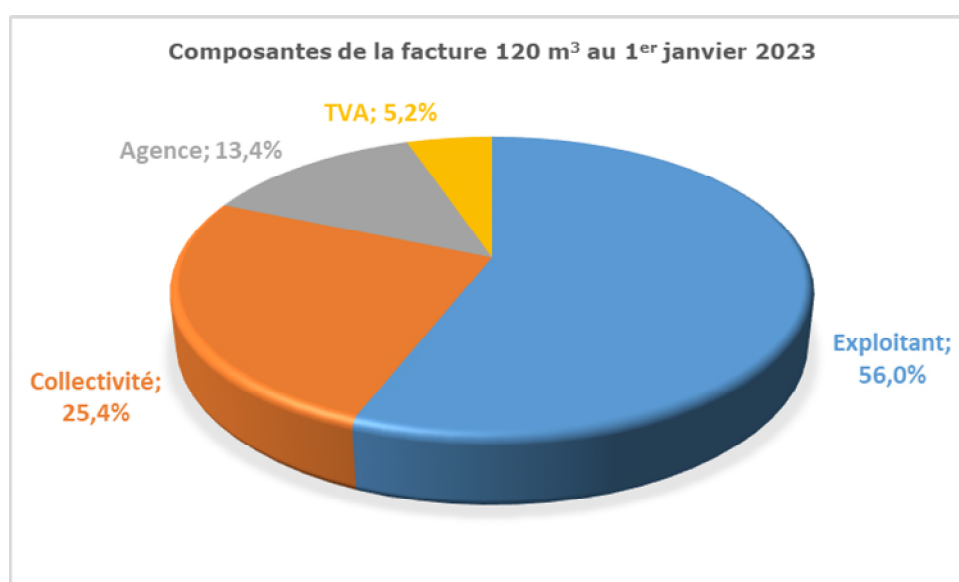

Recettes d'exploitation

Recettes de la collectivité

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	85 307 €	103 260 €	
Régularisations	5 353 m ³	2 840 €	
Total des recettes de vente d'eau	90 660 €	106 100 €	17,0%

Recettes de l'exploitant

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	131 780 €	199 044 €	
Régularisations	8 240 €	6 437 €	
Total des recettes de vente d'eau	140 020 €	205 481 €	12,2%
Autres recettes			
Prestations aux abonnés	5 562 €	5 094 €	-8,4%
Travaux exclusifs	15 902 €	25 712 €	61,7%
Produits accessoires	4 718 €	4 264 €	-9,6%
Total des recettes	166 202 €	240 551 €	15,0%

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Qualité de l'eau

Résultats du contrôle réglementaire :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements non conformes	Conformité
Conformité microbiologique	23	0	100%
Conformité physico-chimique	23	0	100%

Protection des ressources en eau

Forage au Cénomanien et puits au Séno-turonien de La Croix Dégezière

	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource		
80 %		


Forages d'ISOPARC

	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
X	60%	arrêté préfectoral
	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource		
60 %		

Connaissance et gestion patrimoniale du réseau

		nombre de points	points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants	
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)	5
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)	13
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.244	Localisation des branchements sur le plan de réseau	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.245	Existence, pour chaque branchement, d'un document mentionnant les caractéristiques du compteur, incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	5
	TOTAL	120	98

Performance du réseau

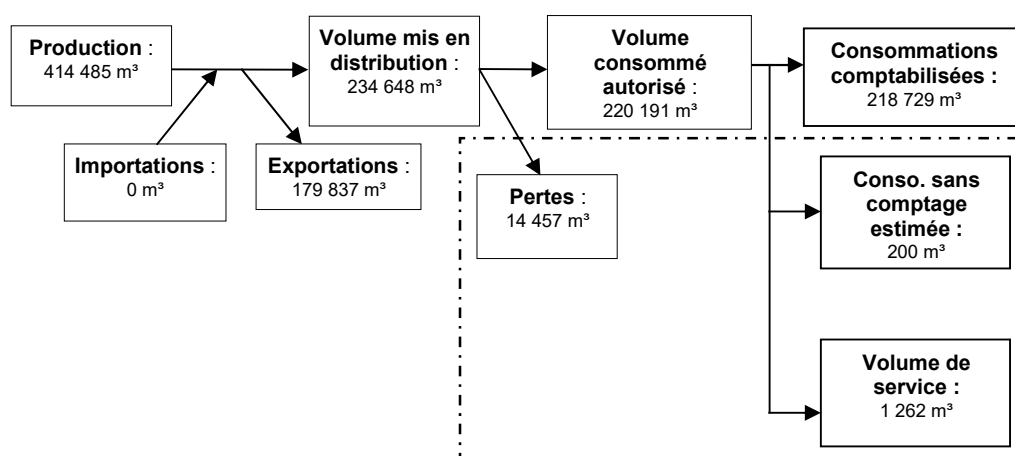

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 200 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 1 262 m³ par l'exploitant.

	2021	2022
Rendement du réseau de distribution (%)	97,7	96,5%

	2021	2022
Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ /km/j)	0,30	0,55

	2021	2022
Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ /km/j)	0,26	0,50

	2021	2022
Indice linéaire de consommation (m ³ /km/j)	11,16	13,89

Renouvellement du réseau

	2022
Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice	25 ml

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Branchements plombs supprimés au cours de l'exercice

Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur sont comptabilisés ci-dessous.

Branchements	2021	2022
Nombre de branchements en plomb changés dans l'année	23	0
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)	14	15
% de branchements en plomb restants	1,0%	1,0%

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

	2022
Abandons de créance	
nombre de demandes reçues	1
nombre d'aides accordées	1
Montants des versements à un fonds de solidarité	41,25 €
dont part délégataire	41,25 €
dont part collectivité	

COMMUNE DE VILLAINES- LES-ROCHERS



CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Estimation de la population desservie

1 053 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en régie par la commune via une convention de gestion.

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations assurées par la commune sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	de la voirie, des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil
Renouvellement	des branchements, des canalisations < 12 m, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement

La communauté de communes prend en charge le renouvellement des canalisations, des forages, du génie civil et des voiries internes aux ouvrages.

Ressources en eau

Points de prélèvement

Ouvrage	Débit nominal	2021	2022
Godelle	35 m ³ /h	28 391 m ³	31 051
Camp du Ruchard	37 m ³ /h	nc	nc
Total prélèvements		nc	nc

Importations d'eau

Import depuis	2021	2022
SIVOM de la Vallée du Lys	4 779 m ³	7 086 m ³

Volumes produits

Ouvrage	2021	2022
Volumes prélevés	nc	nc
Besoins usine	nc	nc
Volume produit	74 357 m³	68 657 m³

Volumes mis en distribution et volumes vendus

Volumes	2021	2022	Variation
Volume produit	74 357 m ³	68 657 m ³	-7,7%
Volume importé	4 779 m ³	7 086 m ³	46,3%
Volume exporté	0 m ³	0 m ³	
Volume mis en distribution	79 136 m³	75 743 m³	-4,3%
Volume vendu aux abonnés domestiques	71 045 m ³	70 601 m ³	
Volume vendu aux abonnés non domestiques	nc	nc	
Volume total vendu aux abonnés	71 045 m³	70 601 m³	-0,6%

Nombre d'abonnements

Abonnements	2021	2022	Variation
Domestiques	654	680	4,0%
Non domestiques	2	1	-50,0%
Total général	656	681	3,8%

Longueur du réseau

	2021	2022
Linéaire de réseau hors branchements	32 308 ml	32 308 ml

TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE


Le prix de l'eau

	Désignation	01/01/2022	01/01/2023	Variation
Part de la collectivité				
Part fixe	Abonnement	66,00 €	66,00 €	
Part proportionnelle	Le m ³	1,31 €	1,31 €	
Redevances et taxes	Pollution domestique	0,230 €/m ³	0,230 €/m ³	-
	Prélèvement	0,0453 €/m ³	0,0453 €/m ³	
	TVA	5,5 %	5,5 %	

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1 ^{er} janvier 2022	1 ^{er} janvier 2023
Collectivité	223,20 €	223,20 €
Redevance pollution	27,60 €	27,60 €
Prélèvement	5,44 €	5,44 €
TVA	14,09 €	14,09 €
Total	270,33 €	270,33 €

Prix au m³ au 1^{er} janvier 2023 : 2,25 € TTC

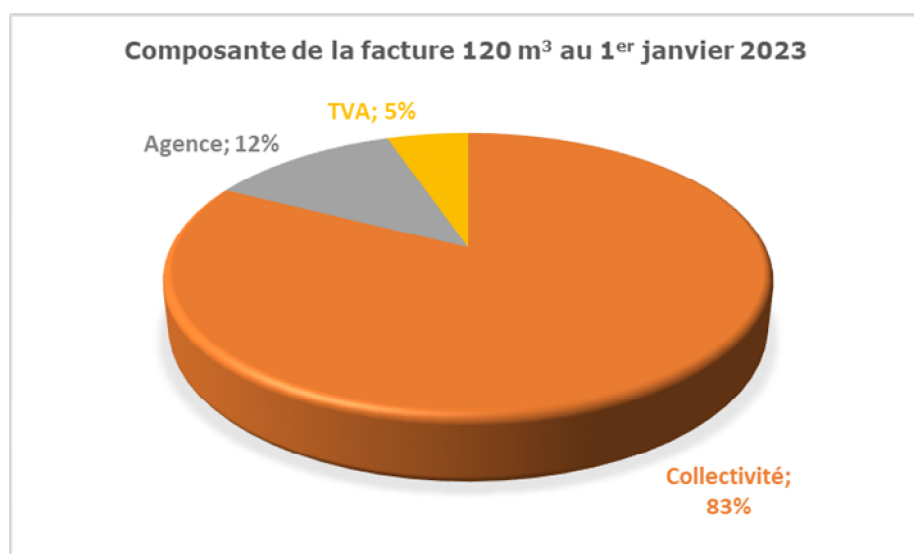

Recettes d'exploitation

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	129 145 €	151 641 €	17,4%

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Qualité de l'eau

Résultats du contrôle réglementaire :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements non conformes	Conformité
Conformité microbiologique	13	1	76,9 %
Conformité physico-chimique	12	1	83,3 %

Les non-conformités portent sur le brome et les bactéries revivifiables.

Protection des ressources en eau

Forage au Cénomanien du Camp du Ruchard

	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource		
80 %		


Forage de Godelle

	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource		
80 %		

Connaissance et gestion patrimoniale du réseau

		nombre de points	points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants	
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)	5
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)	10
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.244	Localisation des branchements sur le plan de réseau	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.245	Existence, pour chaque branchement, d'un document mentionnant les caractéristiques du compteur, incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	5
	TOTAL	120	85

Performance du réseau

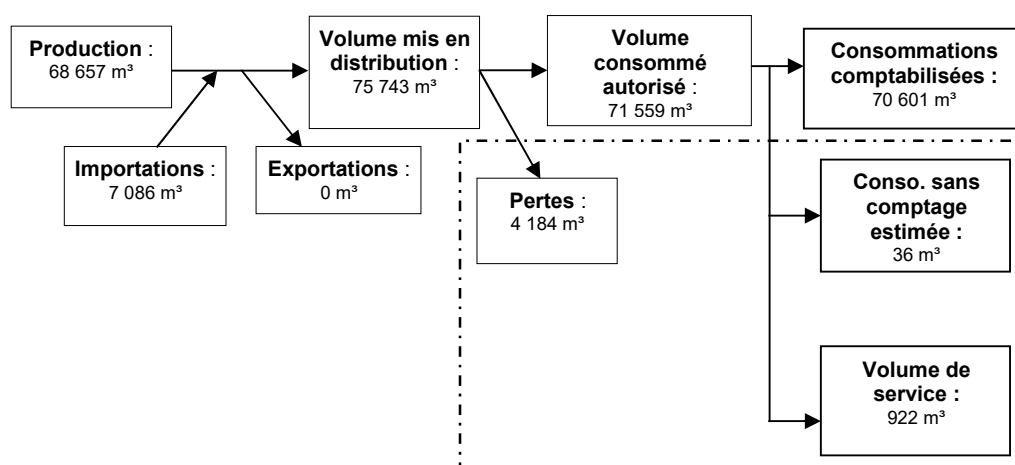

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 36 m³ par la commune.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 922 m³ par la commune.

	2021	2022
Rendement du réseau de distribution (%)	90,4%	94,5%

	2021	2022
Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ /km/j)	0,69	0,44

	2021	2022
Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ /km/j)	0,64	0,35

	2021	2022
Indice linéaire de consommation (m ³ /km/j)	6,0	5,99

Renouvellement du réseau

	2022
Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice	0 ml

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

	2022
Abandons de créance	-
nombre de demandes reçues	
nombre d'aides accordées	
Montants des versements à un fonds de solidarité	-
dont part délégataire	
dont part collectivité	

COMMUNE DE VILLEPERDUE



CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Estimation de la population desservie

1 081 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en affermage par la société SOGEA, en vertu d'un contrat ayant pris effet au 1^{er} janvier 2019 et dont la durée est de 3 ans.

Avenant	Date	Objet
1	16/12/2021	Prolongation du contrat jusqu'au 31/12/2022

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations assurées par SOGEA sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	de la voirie, des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, du génie civil
Renouvellement	des branchements, des canalisations < 12 m, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement
Prestations particulières	analyses, astreintes, compte rendu annuel, contrôles électriques, lavage des réservoirs, maintenance électromécanique, réalisation des branchements, télésurveillance, SIG.

La communauté de communes prend en charge le renouvellement des canalisations, des forages, du génie civil et des voiries internes aux ouvrages.

Conventions d'import et/ou d'export d'eau

Convention	Cocontractant	Caractéristiques	Date	Durée
Import	Sorigny	Interconnexion de secours	1994	12 ans
Import	SIAEP Saint Epain	Interconnexion de secours		

Ressources en eau

Points de prélèvement

Ouvrage	Débit nominal	2021	2022	Variation
Le Bourg	20 m ³ /h	56 386 m ³	60 666 m ³	7,6%

Importations d'eau

Import depuis	2021	2022
Sorigny	59 m ³	5 487 m ³

L'augmentation des volumes d'eau importés de Sorigny est due à l'arrêt du forage du Bourg.

Volumes produits

Ouvrage	2021	2022
Volumes prélevés	56 386 m ³	60 666 m ³
Besoins usine	0 m ³	10 106 m ³
Volume produit	56 386 m³	50 560 m³

Les besoins usine correspondent aux volumes pompés lors du décolmatage du forage.

Volumes mis en distribution et volumes vendus

Volumes	2021	2022	Variation
Volume produit	56 386 m ³	50 560 m ³	-11,0%
Volume importé	59 m ³	5 487 m ³	9 200 %
Volume exporté	0 m ³	0	
Volume mis en distribution	56 445 m³	56 047 m³	-0,70%
Volume vendu aux abonnés domestiques	51 917 m ³	51 484 m ³	-0,83%
Volume vendu aux abonnés non domestiques	0 m ³		
Volume total vendu aux abonnés	51 917 m³	51 484 m³	-0,83%

Nombre d'abonnements

Abonnements	2021	2022	Variation
Domestiques	516	532	
Non domestiques	0	0	
Total général	516	532	3,1%

Longueur du réseau

	2021	2022
Linéaire de réseau hors branchements	27 835 ml	27 835 ml

TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE


Le prix de l'eau

	Désignation	01/01/2022	01/01/2023	Variation
Part de l'exploitant				
Part fixe	Abonnement	42,57 €	40,00 €	-6,0% %
Part proportionnelle	Le m ³	0,6439	0,6365	-1,15%
Part de la collectivité				
Part fixe	Abonnement	18,50 €	18,50 €	-
Part proportionnelle	Le m ³	0,3800 €	0,3800 €	-
Redevances et taxes	Pollution domestique	0,230 €/m ³	0,230 €/m ³	-
	prélèvement	0,036 €/m ³	0,036 €/m ³	-
	TVA	5,5 %	5,5 %	-

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1^{er} janvier 2022	1^{er} janvier 2023
Exploitant	119,84 €	116,38 €
Collectivité	64,10 €	64,10 €
Agence de l'eau	31,92 €	31,92 €
TVA	11,87 €	11,68 €
Total	227,73 €	224,08 €

Prix au m³ au 1^{er} janvier 2023 : 1,87 € TTC

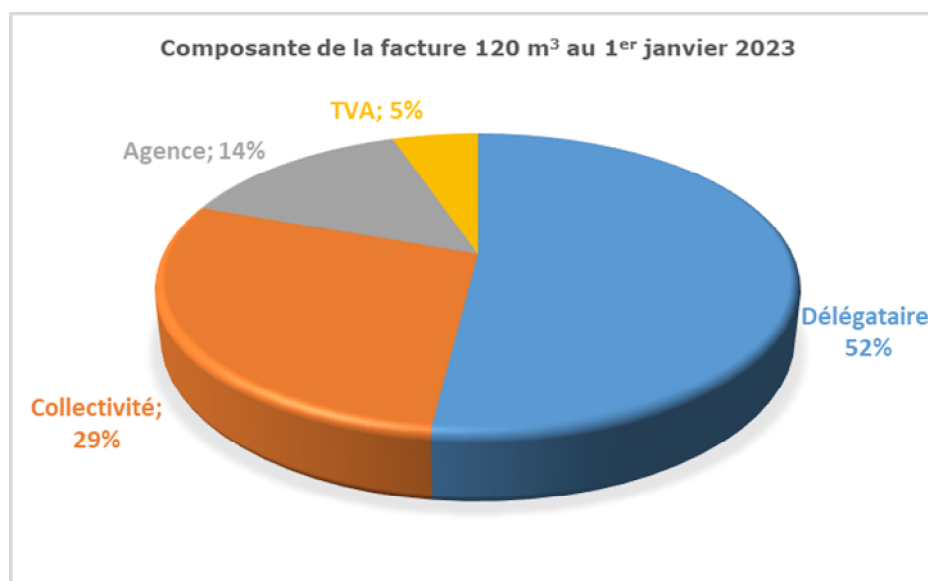

Recettes d'exploitation

Recettes de la collectivité

	2021	2022	Variation
Total des recettes de vente d'eau	30 451	29 716 €	-2,4%

Recettes de l'exploitant

	2021	2022	Variation
Recettes de vente d'eau	56 531 €	55 691 €	%
Autres recettes			
Travaux exclusifs	13 654 €	5 356 €	-60,8%
Produits accessoires	264 €	1 604 €	507,6%
Total des recettes	70 449	62 651	-11,1%

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Qualité de l'eau

Résultats du contrôle réglementaire :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements non conformes	Conformité
Conformité microbiologique	15	0	100 %
Conformité physico-chimique	15	4	73,3 %

La non-conformité concerne le fer et les CVM.

Protection des ressources en eau


Forage au Turonien du Bourg

	0%	aucune action
	20%	études environnementales et hydrogéologiques en cours
	40%	avis de l'hydrogéologue rendu
	50%	dossier déposé en préfecture
	60%	arrêté préfectoral
X	80%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)
	100%	arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté
Valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource		
80 %		

Connaissance et gestion patrimoniale du réseau

		nombre de points	points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants	
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)	5
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)	14
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.244	Localisation des branchements sur le plan de réseau	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.245	Existence, pour chaque branchement, d'un document mentionnant les caractéristiques du compteur, incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	0
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	0
	TOTAL	120	94

Performance du réseau

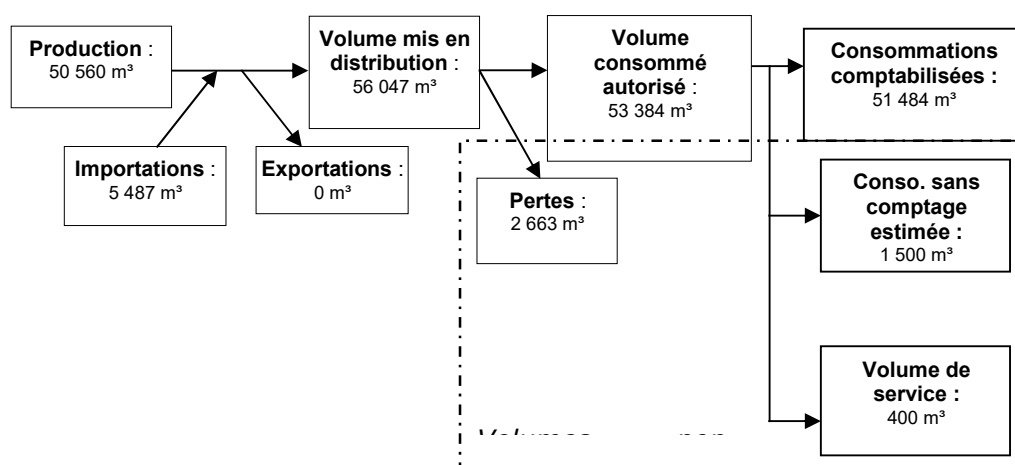

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 1 500 m³ par l'exploitant.

Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 400 m³ par l'exploitant.

	2021	2022
Rendement du réseau de distribution (%)	94,5	95,2

	2021	2022
Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ /km/j)	0,44	0,45

	2021	2022
Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ /km/j)	0,30	0,26

	2021	2022
Indice linéaire de consommation (m ³ /km/j)	5,11	5,25

Renouvellement du réseau

	2022
Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice	0 ml

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

Branchements plombs supprimés au cours de l'exercice

Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur sont comptabilisés ci-dessous.

Branchements	2021	2022
Nombre de branchements en plomb changés dans l'année	0	1
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)	8	7
% de branchements en plomb restants	1,6	1,3

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

	2022
Abandons de créance	-
nombre de demandes reçues	
nombre d'aides accordées	
Montants des versements à un fonds de solidarité	-
dont part délégataire	
dont part collectivité	